COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE QE14.1



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 25 / 08 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**
COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**
Committente:	**Megawatt S.p.A.** **Via Circumvallazione Esterna,42 – 80025 Casoria (na)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico Zona Produzione**
Locazione del quadro:	**Interporto Campano S.p.A.** **Modulo Nr. 6-7-8-9 Lotto C** **GMM Farma** **Comune di Nola (Na)**
Quadro:	**QE14.1**
Identificazione del quadro:	**200-1 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	160 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	7KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	40
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	34
Trattamento	
Installazione	Parete

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1195x1900x290 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	PrismaSet G – Schneider-electric S.p:A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSeT G** .

- Lamiera acciaio
- Trattamento cataforesi + polveri termoindurenti a base di resina epossidiche poliestere polimerizzata a caldo.
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK08

PrismaSeT ha un ridotto impatto ambientale grazie al nuovo packaging interamente in cartone riciclato e riciclabile. Il nuovo imballo, inoltre, protegge i componenti PrismaSeT con più sicurezza. Per ridurre l'utilizzo della carta e avere documenti sempre aggiornati, le istruzioni sono ora in formato digitale

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward
Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE - QE14.1

Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08372	2 Pannelli alto/basso L300	1	SCHNEIDER
LVS08381	Kit associazione H/V PrismaSeT G IP55	1	SCHNEIDER
LVS04265	12 Supporto canalina V	4	SCHNEIDER
LVS04256	10 supporti regolabili per canaline H	1	SCHNEIDER
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS03220	Otturatore M9 L1000	6	SCHNEIDER
LVS04200	Collettore di terra 24M	1	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	1	SCHNEIDER
LVS08311	Armadio PrismaSeT G IP55 L850 33M	1	SCHNEIDER
LVS08802	Zoccolo G IP55 L850 H150	1	SCHNEIDER
LVS08340	Porta trasp. PrismaSeT G IP55 L850 33M	1	SCHNEIDER
LVS04336	Schermo H L850 G	1	SCHNEIDER
LVS08876	Supporto per PPC L300 IP55	2	SCHNEIDER
LVS08881	PPC piena	2	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	7	SCHNEIDER
LVS03218	Piastra frontale modulare 5M L850	1	SCHNEIDER
LGY416048	MORSETTIERA TETRAPOLARE 160A 4x12 FORI	2	SCHNEIDER
LGYN12512	BARRETTA DI NEUTRO AGGIUNTIVA 125A	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	6	SCHNEIDER
LVS03851	Piastra frontale piena 1M L850	4	SCHNEIDER
LVS08349	Canalina PrismaSeT G IP55 L300 33M	1	SCHNEIDER
LVS08394	Frontale zoccolo PrismaSeTG IP55 L300	1	SCHNEIDER
LVS08392	Elemento lat zoccolo PrismaSeT G IP55	1	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
28913	INS160 4P manopola nera	1	SCHNEIDER
28958	2 coprimorsetti INS100/160	1	SCHNEIDER
TRV00880	Terminazione di linea ULP 10pz	1	SCHNEIDER
TRV00217	Connet.coll.interfac.COM Modbus 10pz	2	SCHNEIDER
A9MEM3255	iEM3255 3P+N ins.TA, modbus MID	1	SCHNEIDER
METSECT5CC015	TA 150/5 cavo D.21mm	3	SCHNEIDER
A9MEM1521	Sens. wirel. PowerTag M63A 1P+N monte	33	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	4	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	2	SCHNEIDER
A9F79216	iC60N 2P C 16A 6000A	33	SCHNEIDER
A9Q51225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo A	33	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	35	SCHNEIDER
A9F79416	iC60N 4P C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Q51425	QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	4	SCHNEIDER
A9F79432	iC60N 4P C 32A 6000A	1	SCHNEIDER
A9V51463	Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER

A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	6	SCHNEIDER
A9S65463	Int. sezionat. iSW 4P 63A	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
A9XC2412	Conf. 12 connettori Ti24 a 5 pin	3	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	2	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	1	SCHNEIDER
VW3A8306RC	2 TERMINALI RC MODBUS RJ45	2	SCHNEIDER
A9XCAM06	Conf. 6 cavi 160mm Ti24 con 2 con. prec.	1	SCHNEIDER
A9XCAL06	Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 2 con. prec.	1	SCHNEIDER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**200-1**
Date of document: *Data del documento:*	**25/08/2026**

Customer/*Cliente*:	**Megawatt S.p.A.**		
Equipment / *Apparecchiatura*:	**PrismaSet G / Schneider-electric S.p.A.**	**Date/*Del*:**	**25/08/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	**063 / 26**	**Matr./*Serial*:**	**200-1/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	**QE14.1**	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	160	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	10	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	15	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	200-1/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	200-1/26 QE14.1
Schematic dwg. *Schema funzionale*	200-1/26 QE14.1
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	200-1/26 QE14.1

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function** *Prove di funzionamento elettrico*	CEI EN 61439-2 par. 11.10	Satisfactory *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE:

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

QUADRO ELETTRICO

DATI DI TARGA DEL QUADRO

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE	Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	160A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	20
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	40
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1195x1900x290
MATRICOLA	200-1/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	


COMEC s.r.l.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
DATI DI TARGA

Matricola 200-1/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.1.DWG
Percorso File : QE14.1.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 2

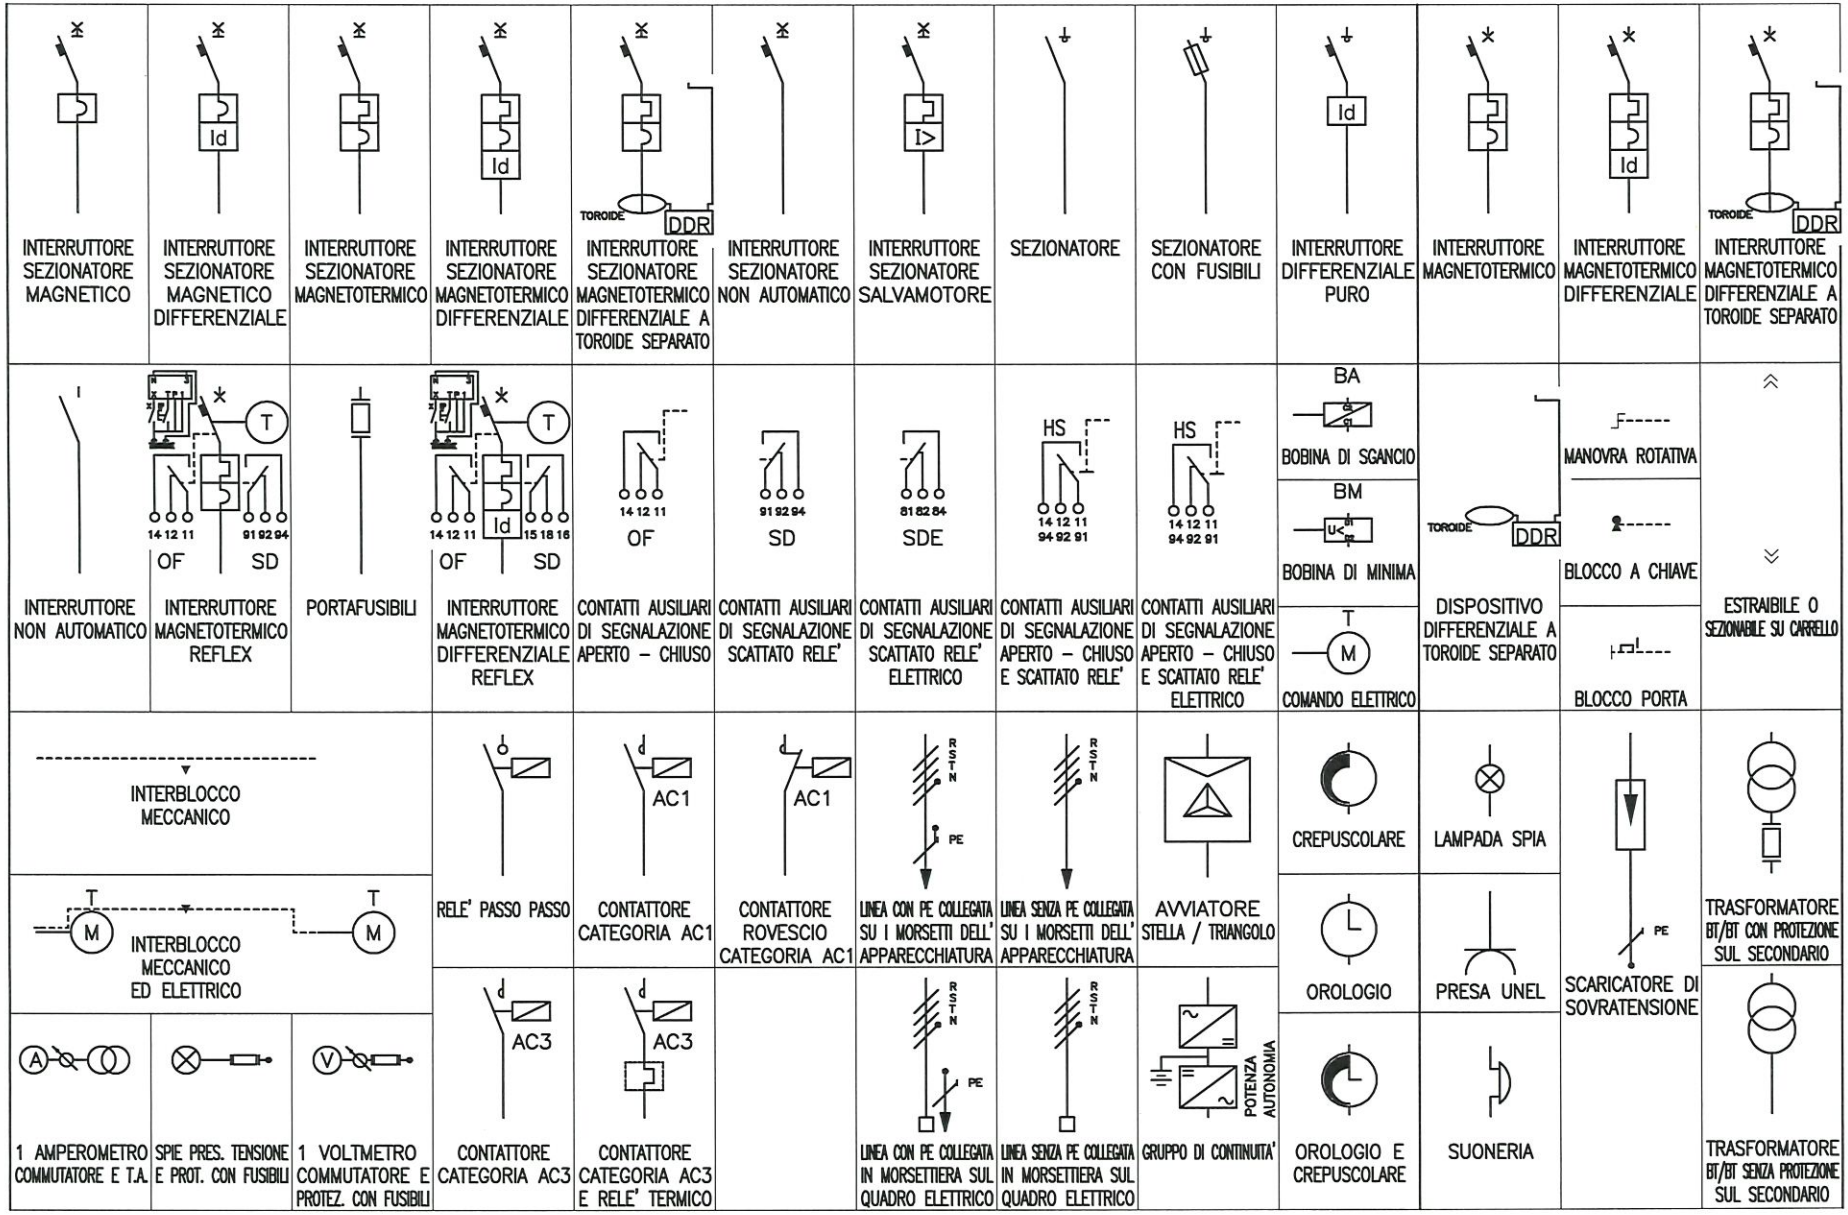

COMEC S.R.L.	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 LEGENDA QUADRO	Matricola 200 – 1 / 26
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
www.comeccab.it – 0818511774	Proget.	Note :		Nome File : QE14.1.DWG · Percorso File : QE14.1.DWG · Nr. Foglio 1 · Nr. Fogli 1 · Rev. 2
	visto			

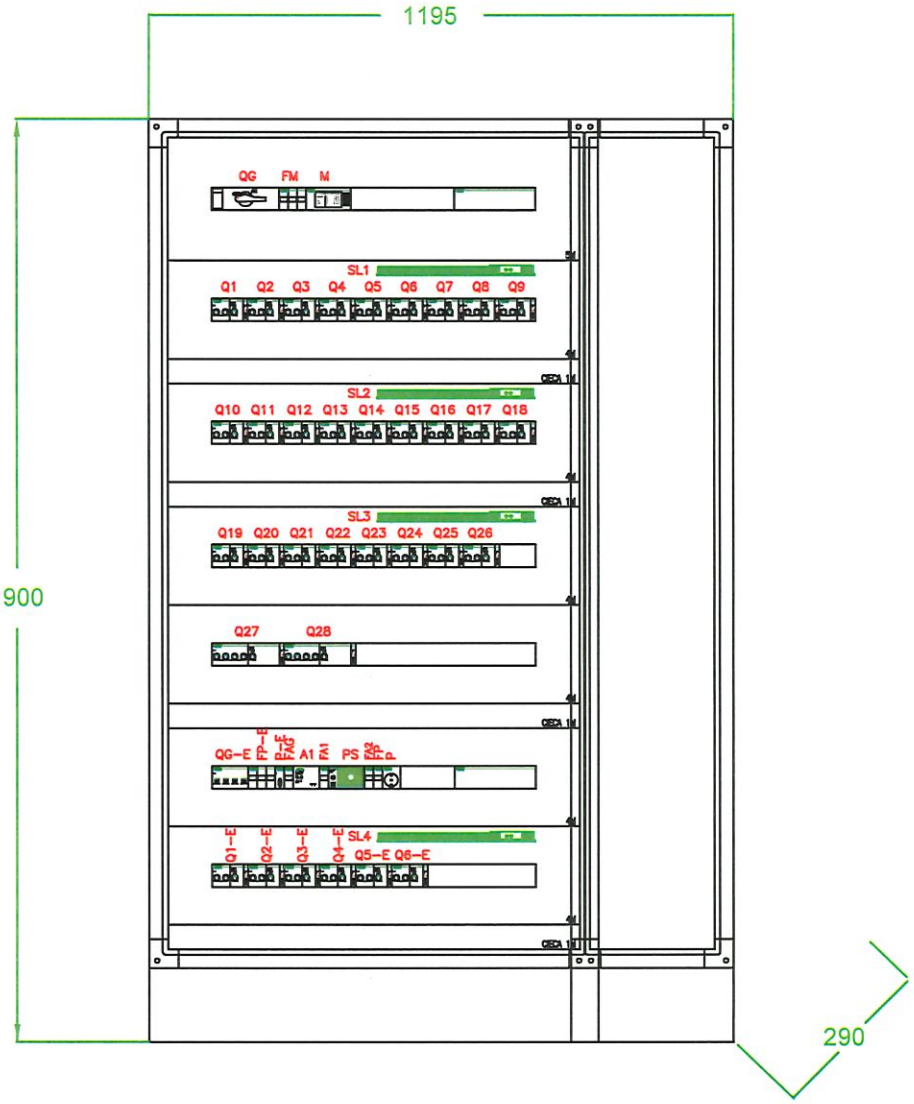

Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA SET P
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
DIMENSIONE BxHxP (mm)	1195x1900x290mm

COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
FRONTE QUADRO

Matricola 200–1/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE14.1.DWG
Percorso File : QE14.1.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 2

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		FM	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

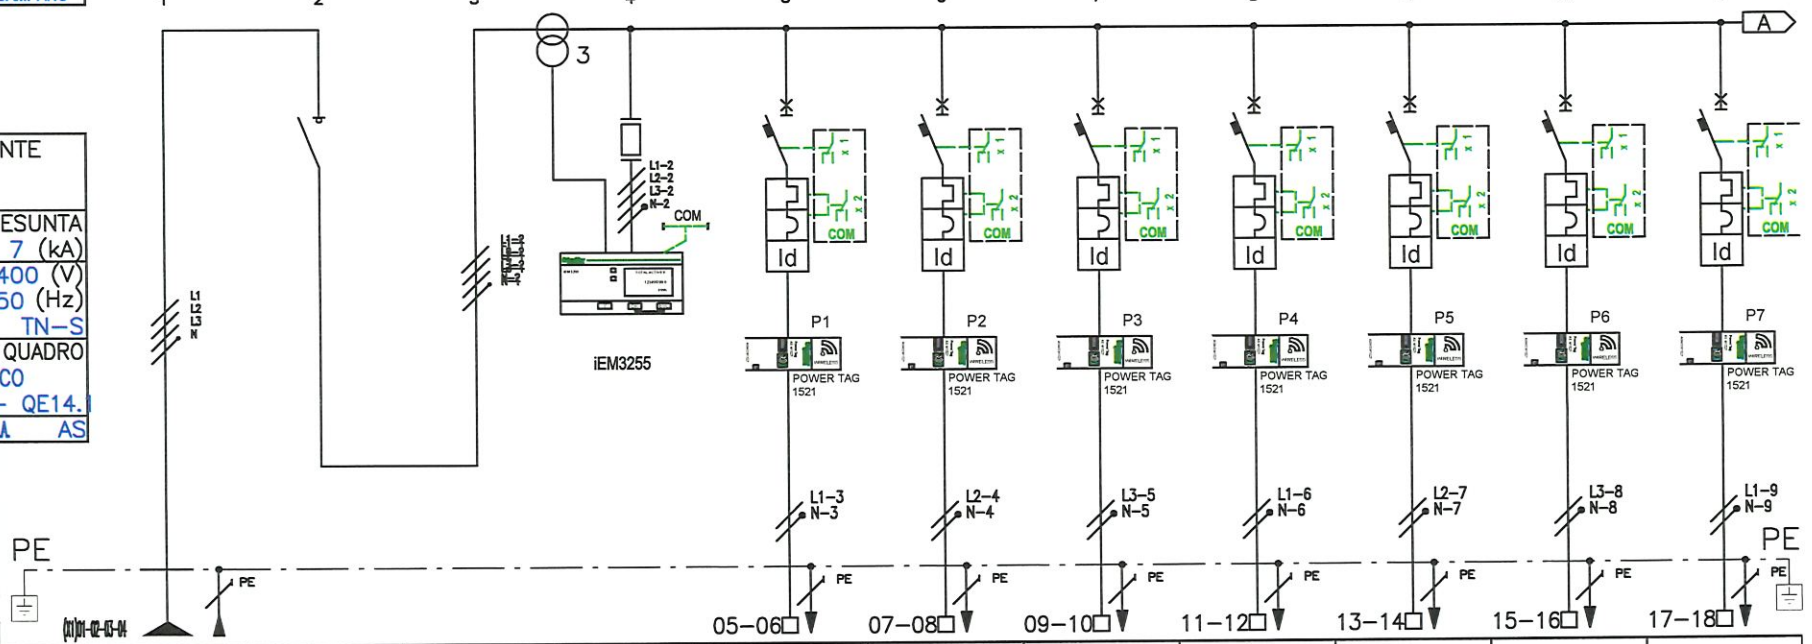

IMPIANTO A MONTE QE.14
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 7 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE – QE14.1
IP 40 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2 INT. MODULARI CEI EN 60947-2 CEI EN 60898 CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 160 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO														
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZ.NORMALE		INTERRUTTORE GENERALE SEZ.NORMALE		PROTEZIONE STRUMENTO DI MISURA	BANCO 1		BANCO 2		BANCO 3		BANCO 4		BANCO 5		BANCO 6		BANCO 7	
INTERRUTTORE	TIPO			INS160			iC60N+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi		iC60N+Vigi	
	P.D.I. (kA)						20		20		20		20		20		20		20	
	N. POLI x In (A)			4x160			2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
	CURVA / SGANCIAT.						C		C		C		C		C		C		C	
	SOGLIA Irth (A)						16		16		16		16		16		16		16	
	SOGLIA Irm (A)						10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)						0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	
	RITARDO (ms)						ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO		ISTANTANEO	
	CLASSE						A		A		A		A		A		A		A	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)																			
	N. POLI x In (A)																			
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)																			
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					3x1 + N														
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iEM3255														
CONDUTTORE	TIPO	FG16M16				FS17	FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16		FG16OM16	
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x95+PE				4x2,5	2x6+PE		2x6+PE		2x6+PE		2x6+PE		2x6+PE		2x6+PE		2x6+PE	
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70					50		50		50		50		50		50		50	
	Ib (A) Iz (A)	174,4					7,2		7,2		7,2		7,2		7,2		7,2		7,2	
	Un (V) Pn (kW)	400	112,8				230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	1,5
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%																			
AUSILIARI ELETTRICI							CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG		CONTATTO COM POWER TAG	
NOTE						T.A. – 150/5A														


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 1 DI 5	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.1.DWG	

TAVOLA

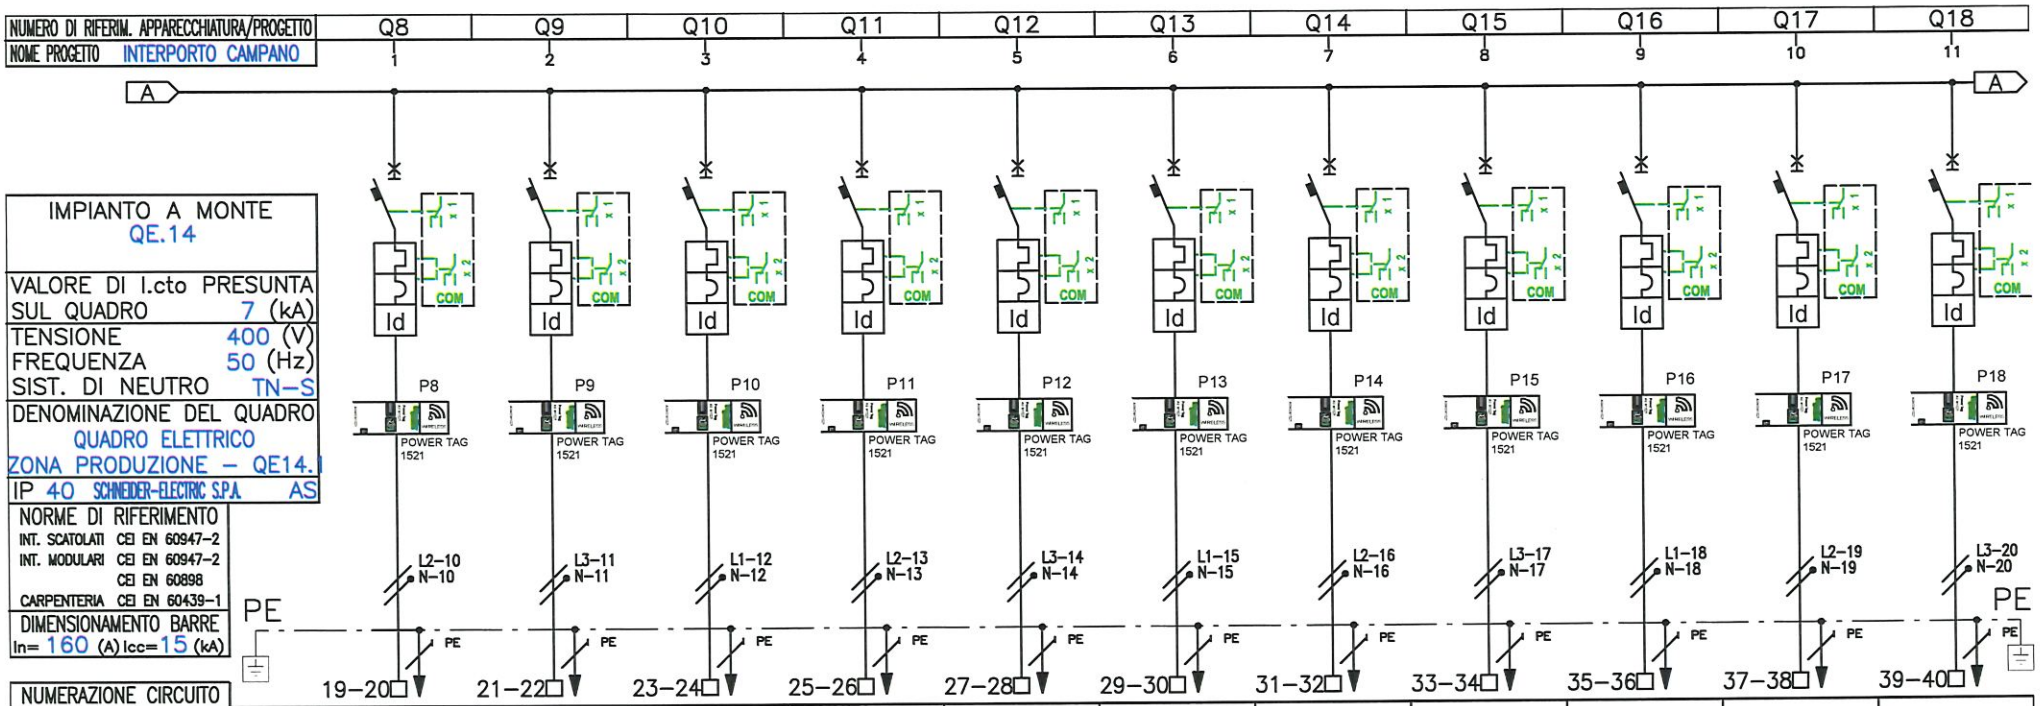


IMPIANTO A MONTE	QE.14
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	7 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN–S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE – QE14.1
IP 40 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	INT. SCATOLATI CEI EN 60947–2 INT. MODULARI CEI EN 60947–2 CEI EN 60898 CARPENTERIA CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		BANCO 8	BANCO 9	BANCO 10	BANCO 11	BANCO 12	BANCO 13	BANCO 14	BANCO 15	BANCO 16	BANCO 17	BANCO 18
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO												
INTERRUTTORE	TIPO	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi
	P.D.I. (kA)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Ib (A) Iz (A)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	Un (V) Pn (kW)	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)
IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 2 DI 5 | Ed. 2
Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.1.DWG
TAVOLA

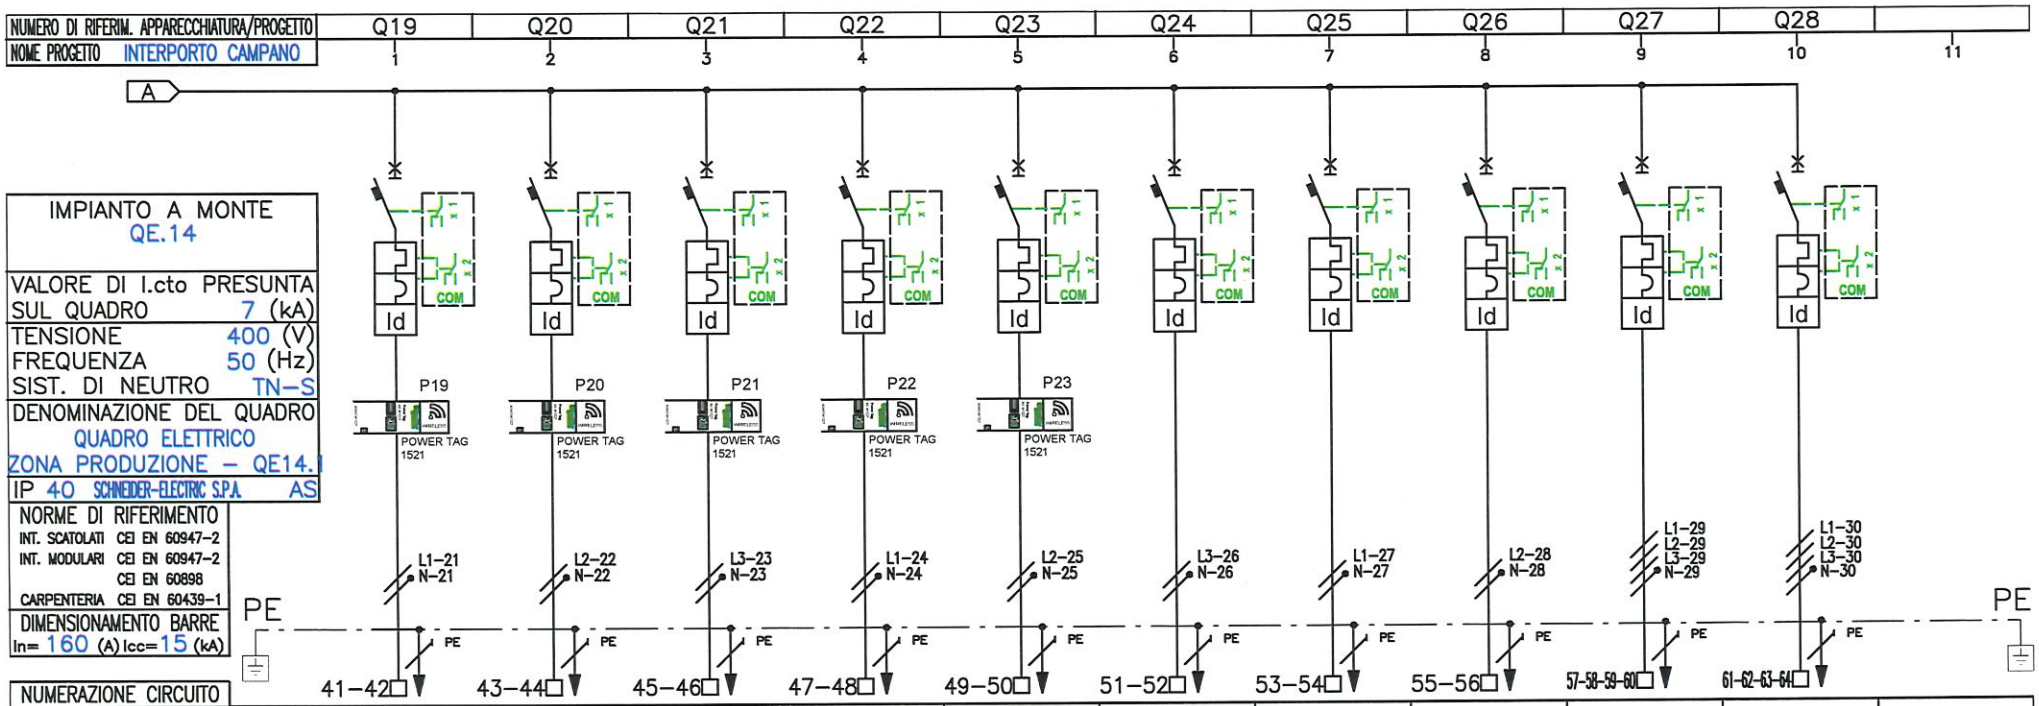

IMPIANTO A MONTE	QE.14
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	7 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE – QE14.1
IP 40 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=15 (kA)


NUMERAZIONE CIRCUITO											
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		BANCO 19	BANCO 20	BANCO 21	BANCO 22	BANCO 23	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi
	P.D.I. (kA)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	4x16	4x32
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	32
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)										
	N. POLI x In (A)										
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)										
FUSIBILE	N. POLI x In (A)										
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO										
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16					
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE	2x6+PE					
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	50	50	50	50	50					
	Ib (A) Iz (A)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2					
	Un (V) Pn (kW)	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230 1,5	230	230	230	400	400
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%										
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE											

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

TAVOLA

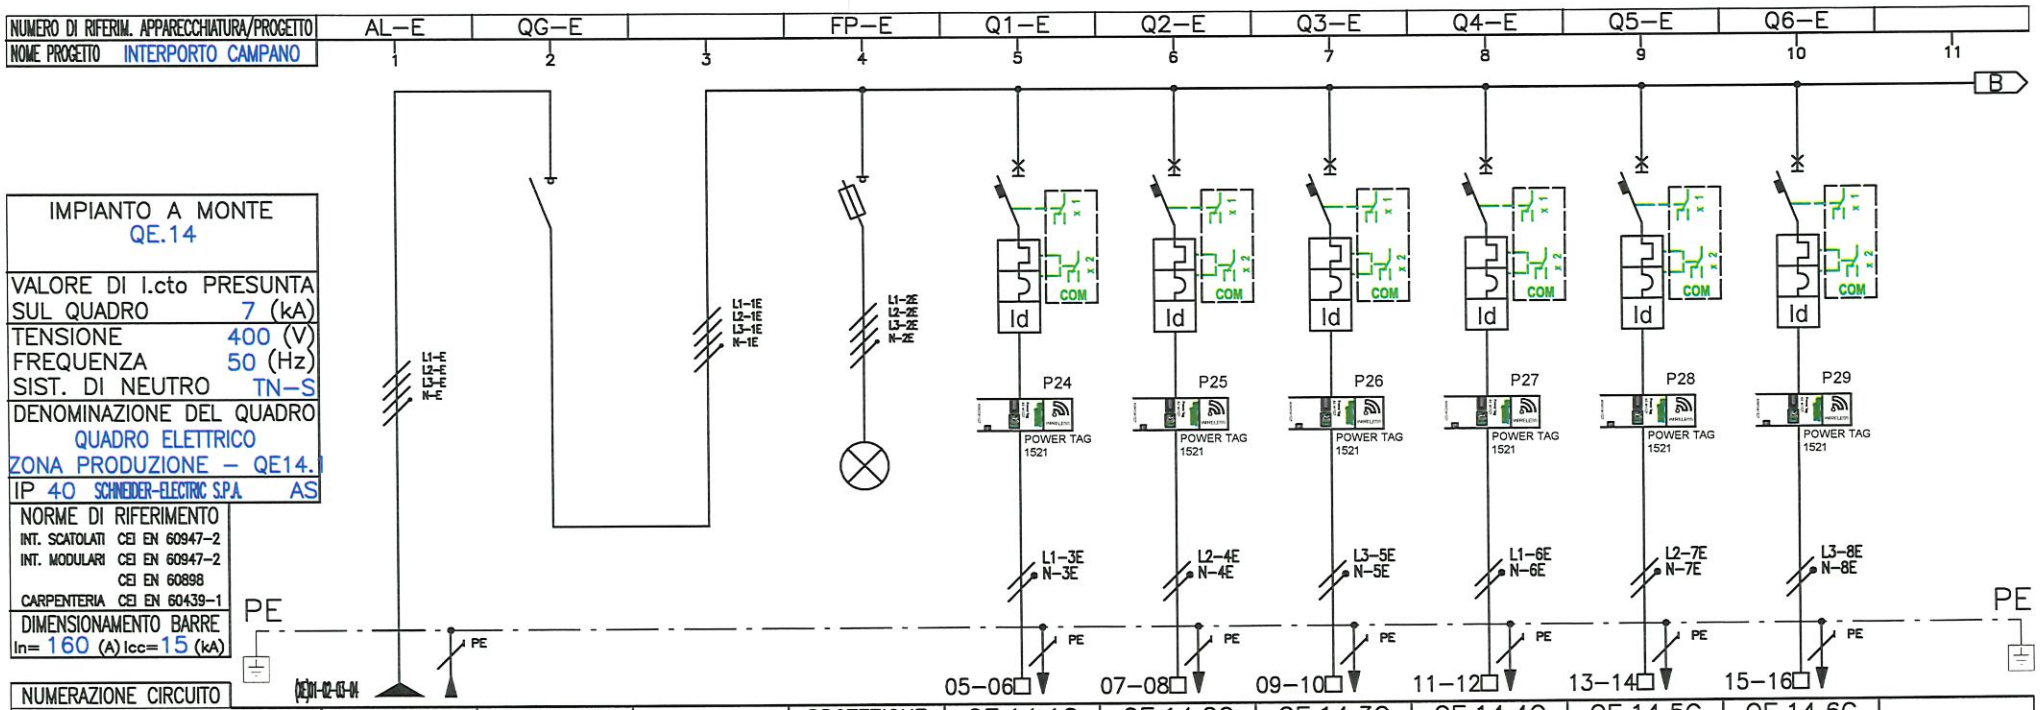

NUMERAZIONE CIRCUITO							05–06	07–08	09–10	11–12	13–14	15–16	
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZ.CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZ.CONTINUITA'		PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZ.CONTINUITA'		QE.14.1C GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.2C GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.3C GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.4C GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.5C GRUPPO PRESE LATO DX	QE.14.6C GRUPPO PRESE LATO DX	
INTERRUTTORE	TIPO		iSW		STI 3P+N		iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	
	P.D.I. (kA)						20	20	20	20	20	20	
	N. POLI x In (A)		4x63				2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	
	CURVA / SGANCIAT.						C	C	C	C	C	C	
	SOGLIA Irth (A)						16	16	16	16	16	16	
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	RITARDO (ms)						ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	
	CLASSE						A	A	A	A	A	A	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)												
	N. POLI x In (A)												
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)												
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				3x2+N								
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO												
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16					FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x2,5+PE					2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	1					50	50	50	50	50	50	
	Ib (A) Iz (A)	9,6					4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	Un (V) Pn (kW)	400	6				230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	230 1	
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%												
AUSILIARI ELETTRICI							CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	
NOTE													

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.6511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26 | PAG. 4 DI 5 | Ed. 2
Disegnatore : F.D.M. | File: QE14.1.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FAG	A2	FA1	FA2				FAP			
NOME PROGETTO INTERPORTO CAMPANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

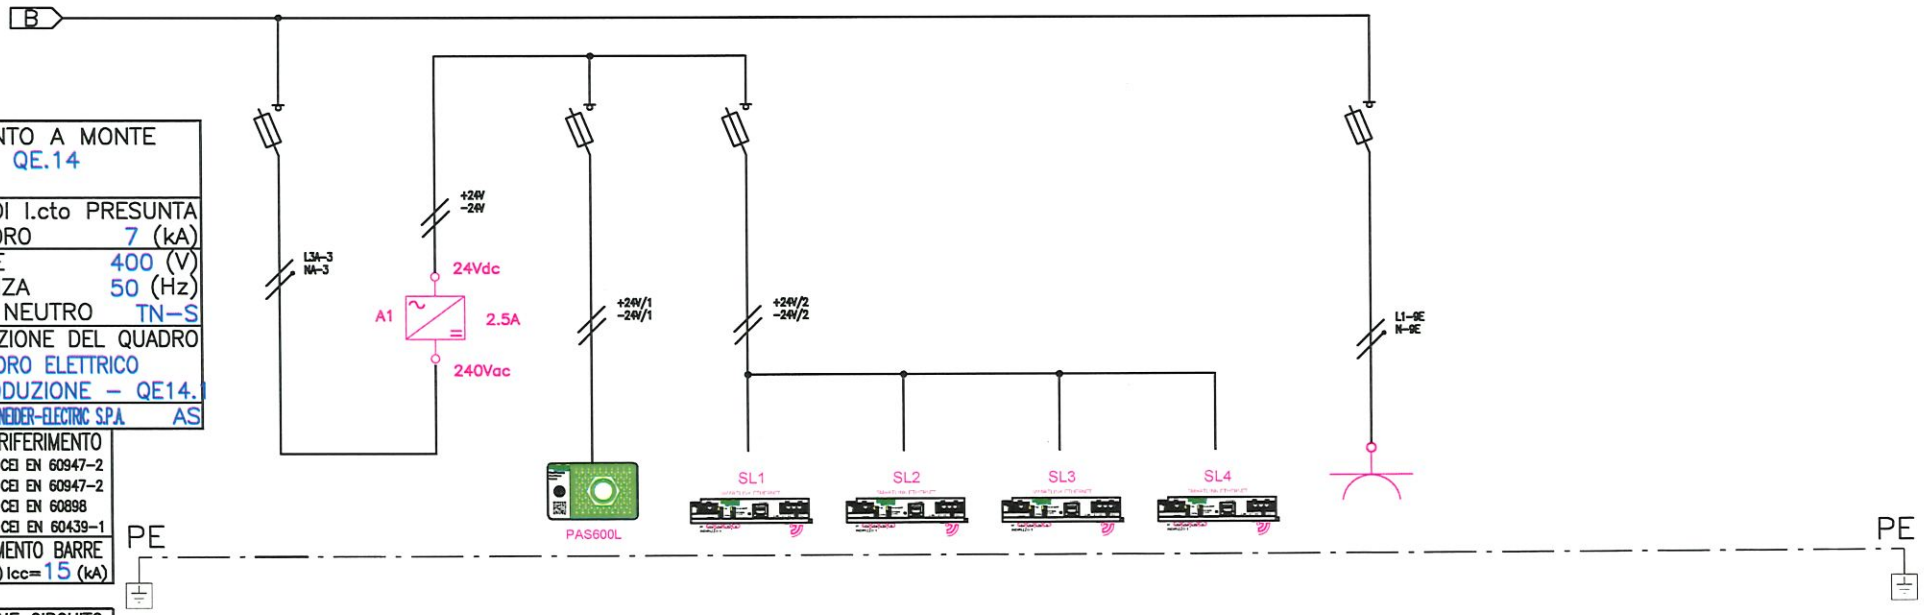

IMPIANTO A MONTE QE.14
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 7 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO ZONA PRODUZIONE – QE14.1
IP 40 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS
NORME DI RIFERIMENTO INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2 INT. MODULARI CEI EN 60947-2 CEI EN 60898 CARPENTERIA CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 160 (A) Icc=15 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE ALIMENTATORE 24Vdc MODBUS	ALIMENTATORE 230/24Vdc MODBUS	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE SMARTLINK				PRESA DI SERVIZIO			
INTERRUTTORE	TIPO	STI 2P		STI 2P	STI 2P				STI 2P			
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x2		2x2	2x2				2x2			
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *INTERPORTO CAMPANO S.P.A.*
COMUNE DI NOLA (NA)

IMPIANTO : *INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C*

DATA 22/04/26	PAG. 5 DI 5	Ed. 2
Disegnatore : F.D.M.	File: QE14.1.DWG	

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	SEGNALATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :


Descrizione:
Q. E. ZONA PRODUZIONE - QE14.1
SCHEMA AUSILIARE

Matricola 200-1/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO - MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.1.DWG
Percorso File : QE14.1.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 12
Rev. 2

DISTRIBUZIONE MOD BUS


MULTIMETRO

PANEL SERVER

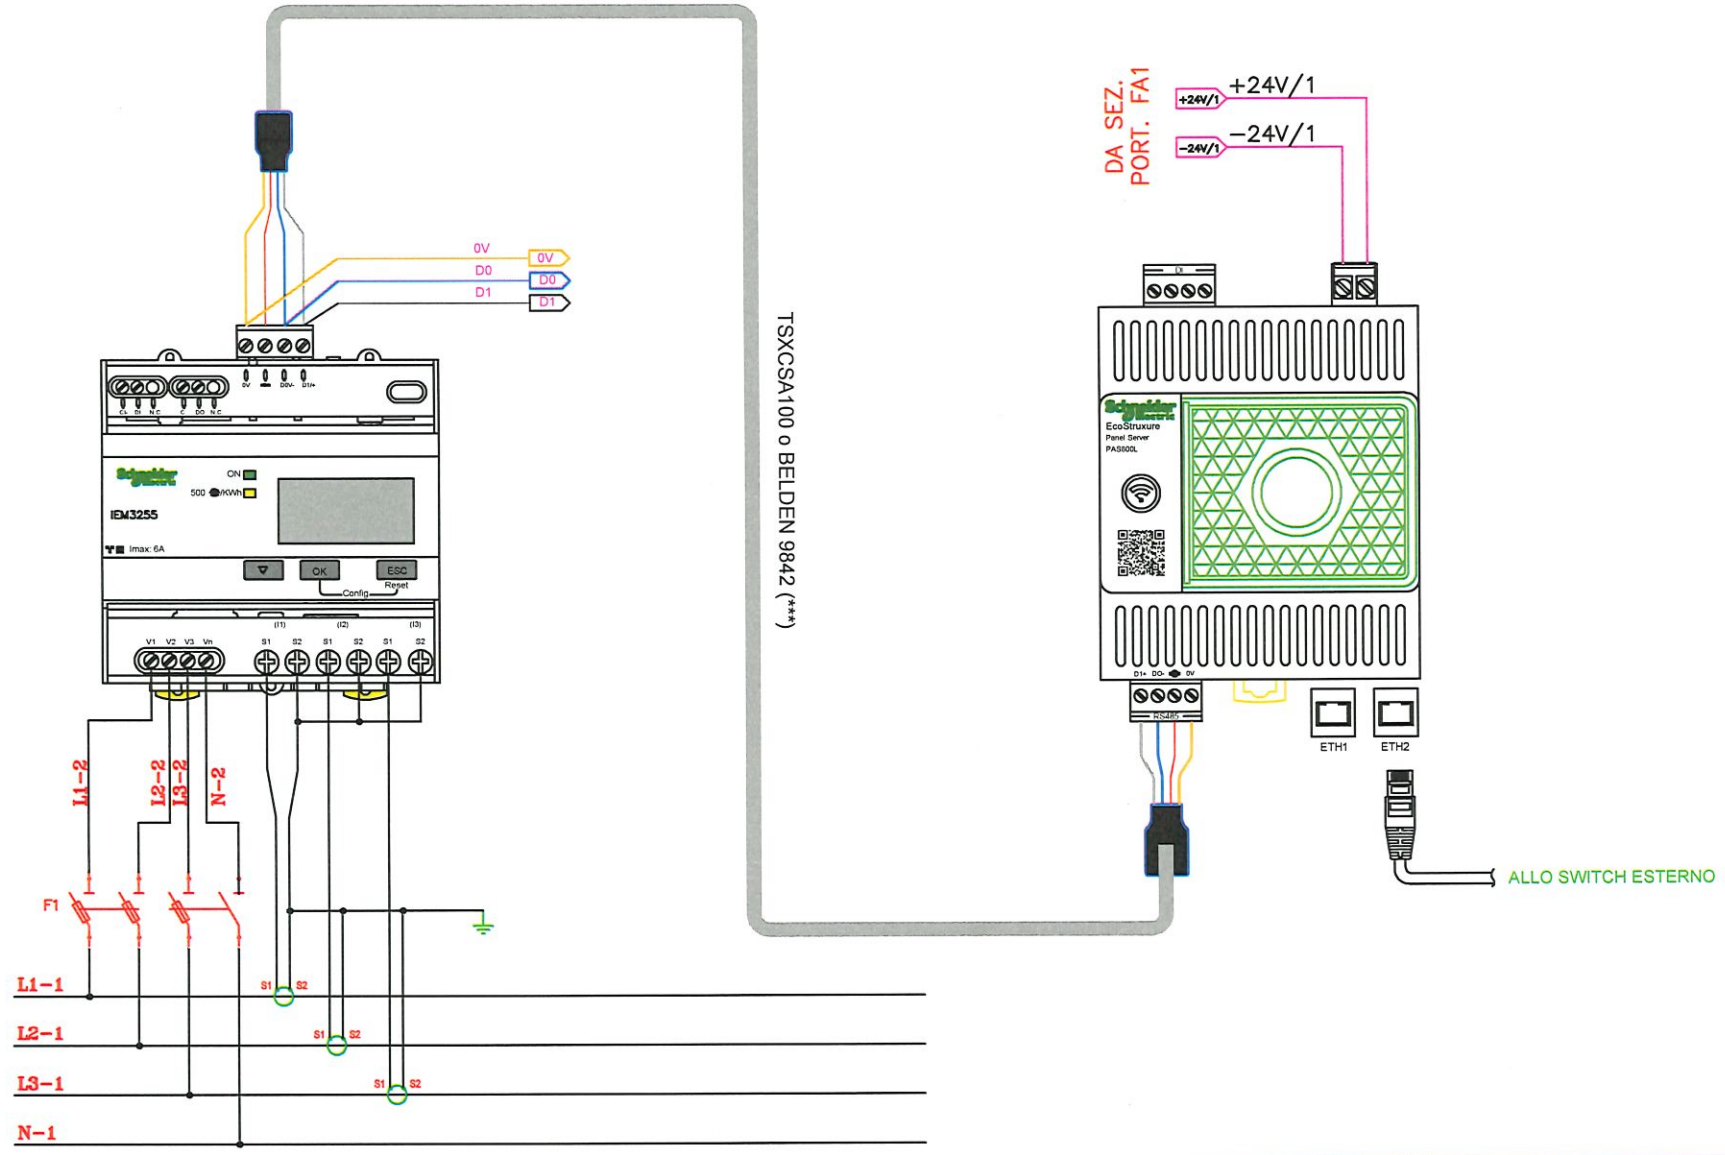

COMEC SRL 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200—1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 12	Rev. 2

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

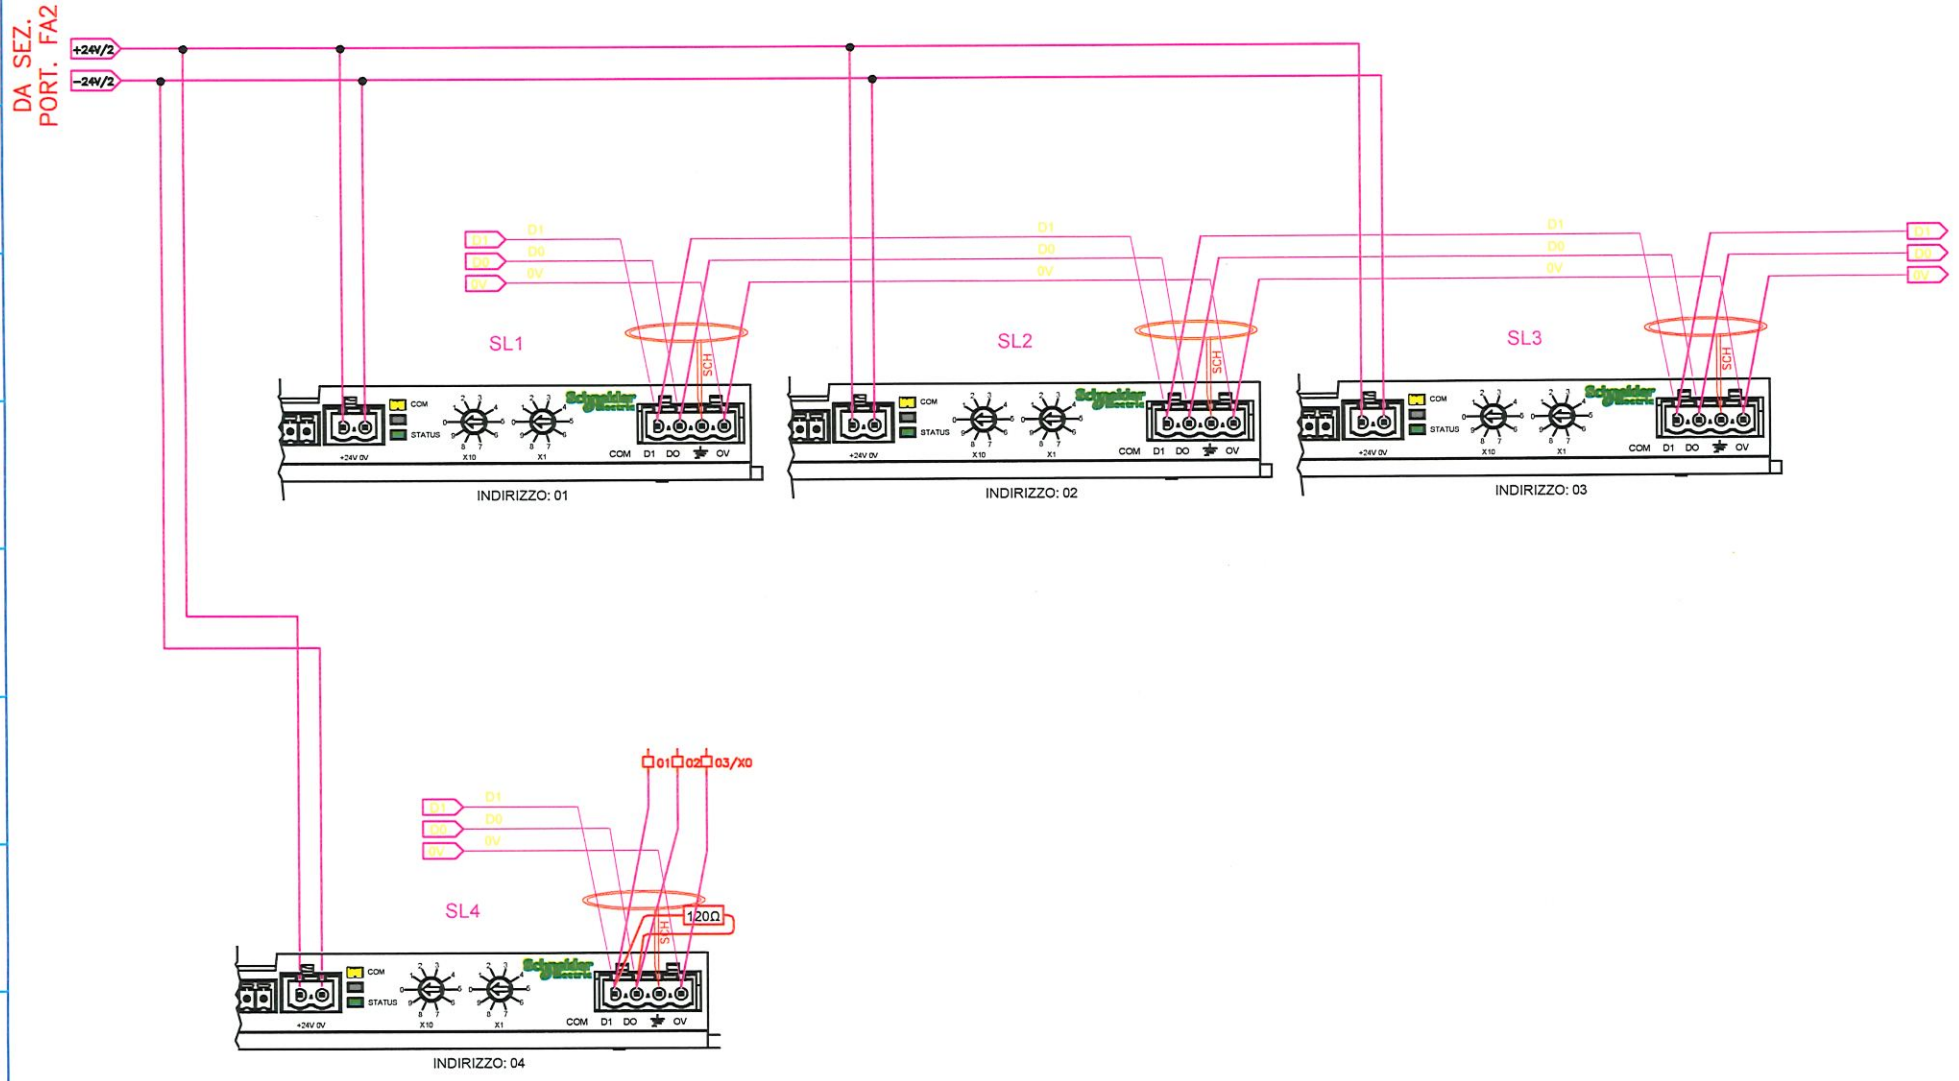


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 12	Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q1


SL1-PORTA 1

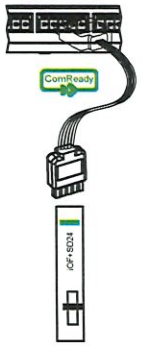

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q2


SL1-PORTA 2

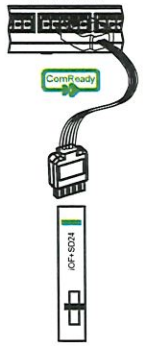

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q3


SL1-PORTA 3

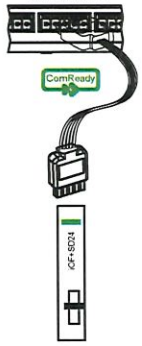

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q4


SL1-PORTA 4

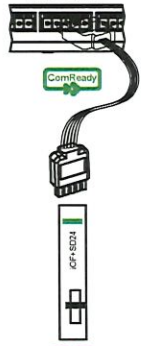

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q5


SL1-PORTA 5

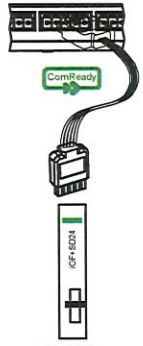

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q6


SL1-PORTA 6

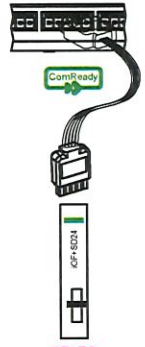

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q7


SL1-PORTA 7

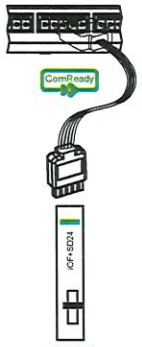

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q8


SL1-PORTA 8

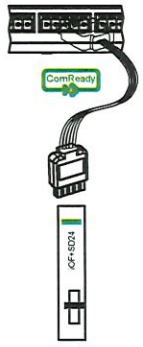

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI T/24 INTERRUTTORE Q9

SL1-PORTA 9

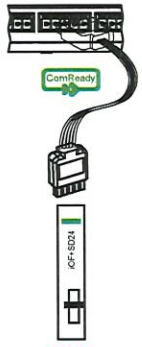

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 11




COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26	
	Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C	
	Proget.	Note :		Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG
	visto			Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 12
					Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q10


SL2-PORTA 1

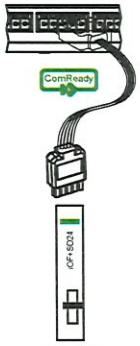

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q11


SL2-PORTA 2

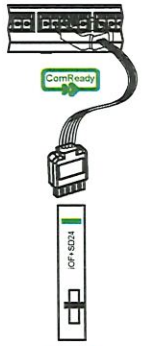

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q12


SL2-PORTA 3

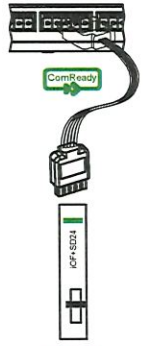

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q13


SL2-PORTA 4

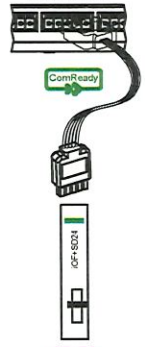

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q14

SL2-PORTA 5

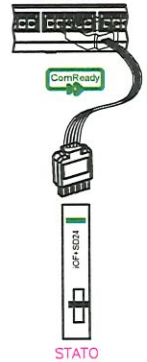

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q15


SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q16

SL2-PORTA 7

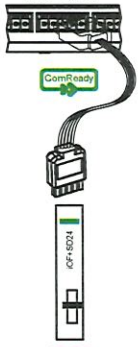

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q17


SL2-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q18

SL2-PORTA 9

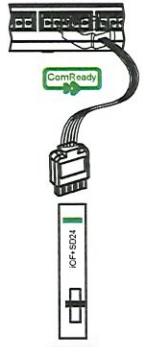

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL2-PORTA 10



-DISPONIBILE-





SL2-PORTA 11







COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	200–1/26			
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1	Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C			
Proget.	Note :	SCHEMA AUSILIARE	Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 12	Rev. 2
visto							

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

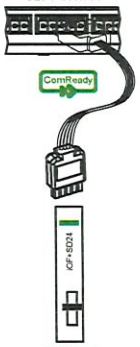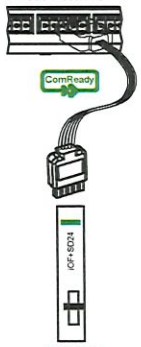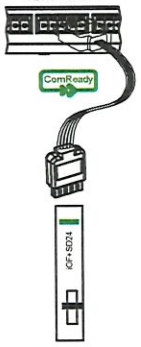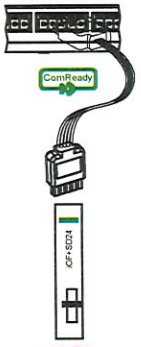CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q19	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q20	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q21	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q22	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q23	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q24
SL3-PORTA 1	SL3-PORTA 2	SL3-PORTA 3	SL3-PORTA 4	SL3-PORTA 5	SL3-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

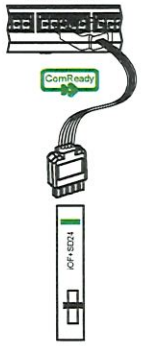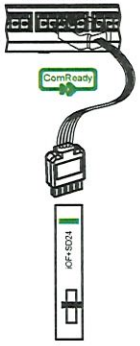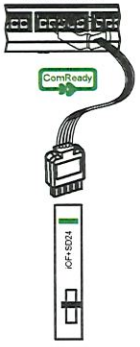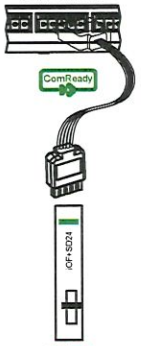
CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q25	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q26	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q27	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q28	-DISPONIBILE-
SL3-PORTA 7	SL3-PORTA 8	SL3-PORTA 9	SL3-PORTA 10	SL3-PORTA 11
				
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 12	Rev. 2

COLONNA 1: CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-E


SL4-PORTA 1

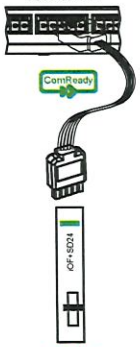

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-E


SL4-PORTA 2

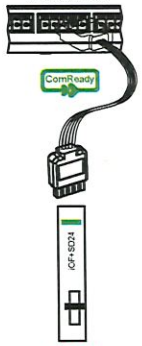

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-E


SL4-PORTA 3

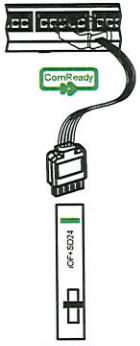

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-E

SL4-PORTA 4

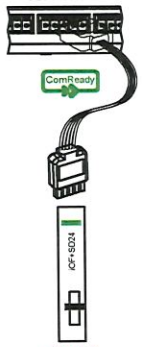

STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-E

SL4-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-E

SL4-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 7



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 8



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 9



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL4-PORTA 11



COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
SCHEMA AUSILIARE


Matricola 200–1/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.1.DWG
Percorso File : QE14.1.DWG
Nr. Foglio 7
Nr. Fogli 12
Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

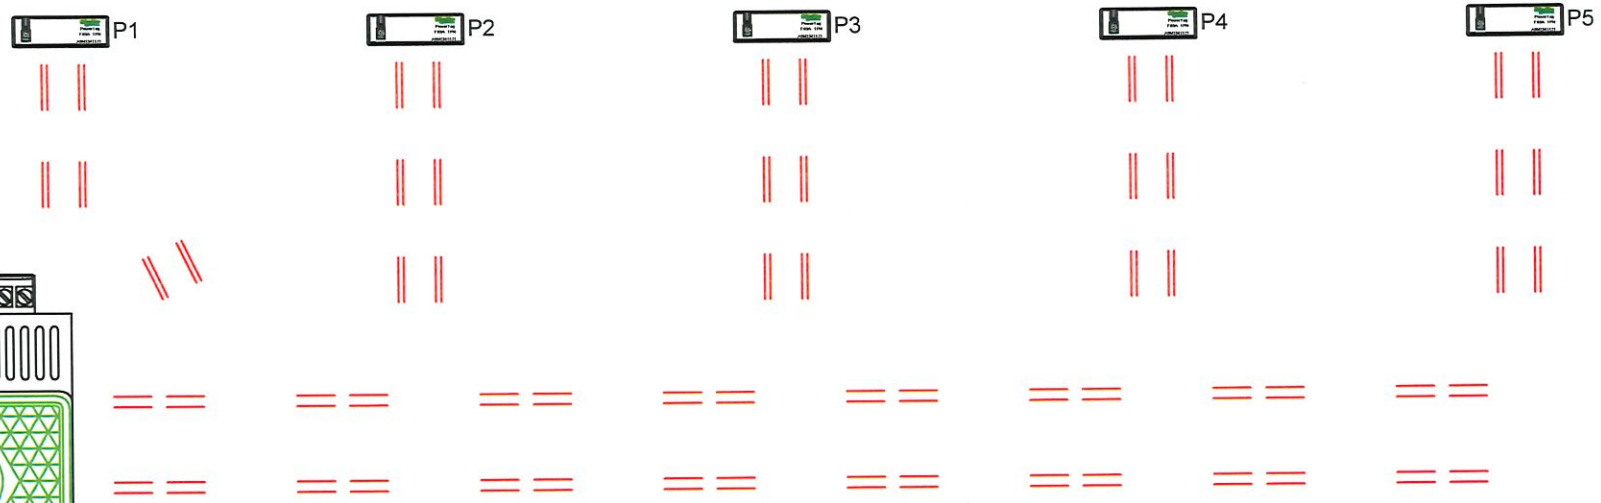


COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 8 Nr. Fogli 12 Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

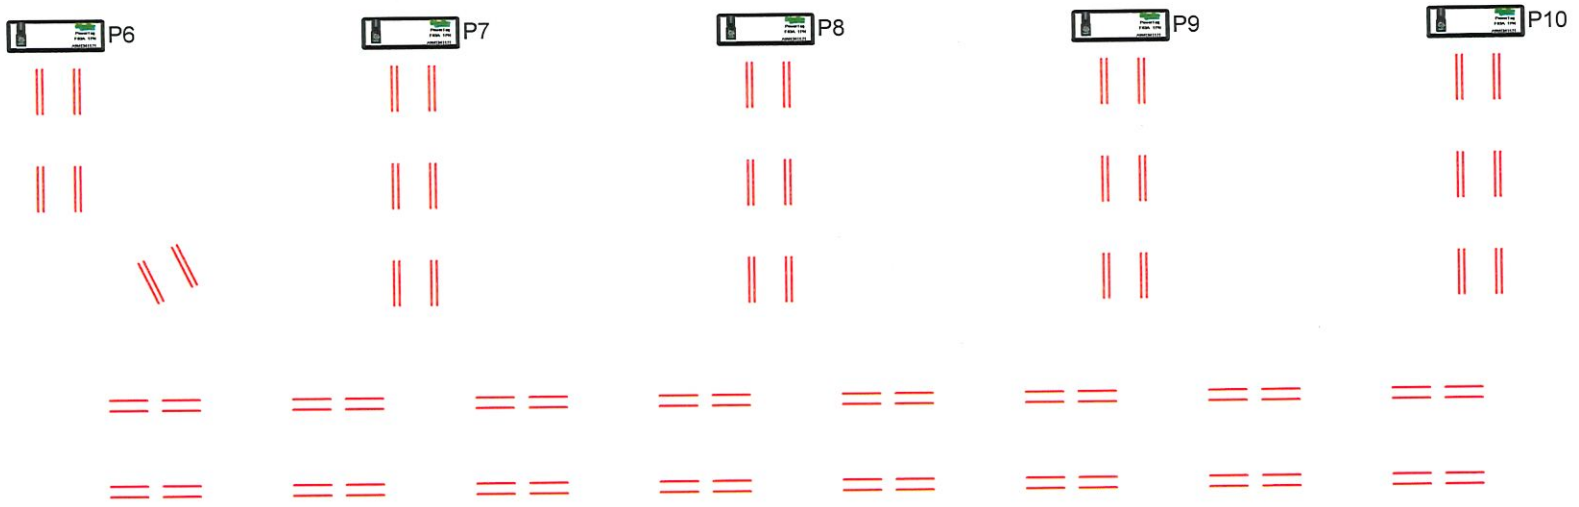

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 9 Nr. Fogli 12 Rev. 2


CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

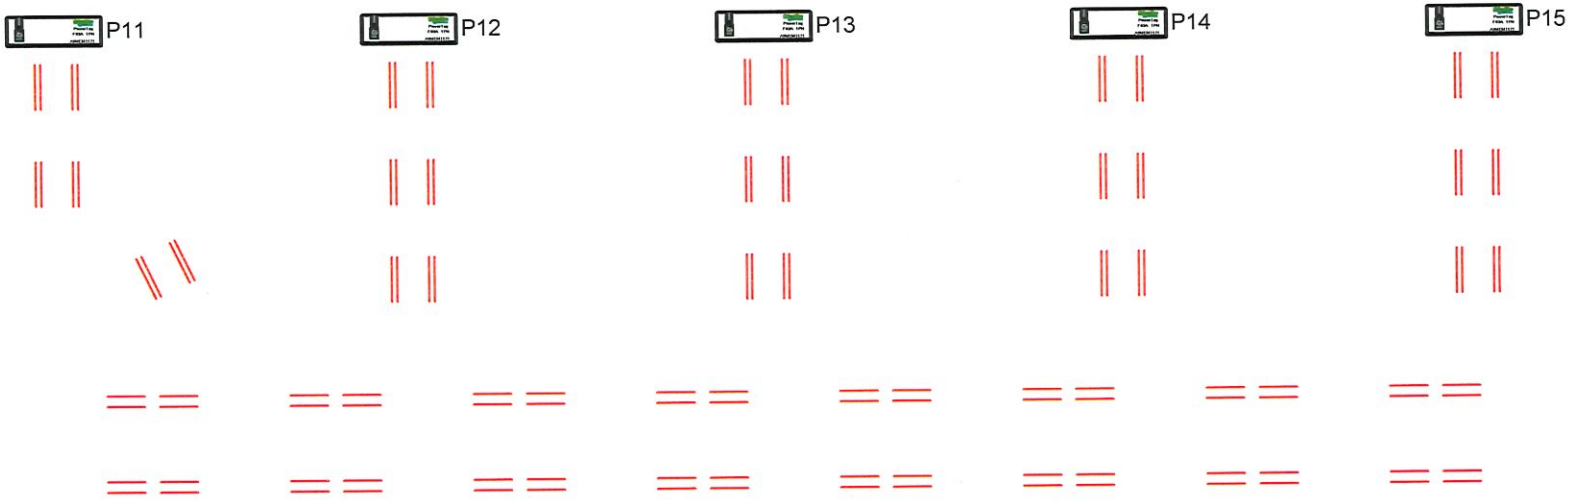

COMEC S.r.l.
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	200–1/26			
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1	Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C			
Proget.	Note :	SCHEMA AUSILIARE	Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 10	Nr. Fogli 12	Rev. 2
visto							

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

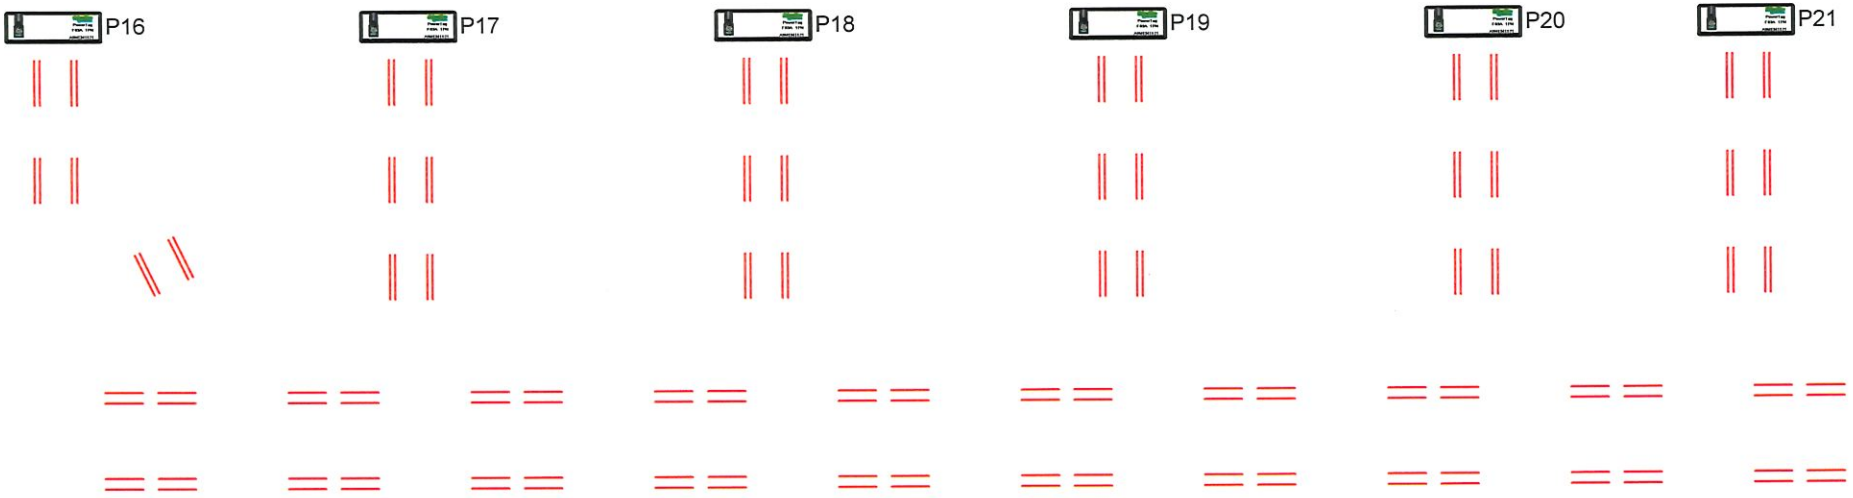

COMEC S.r.l. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/04/26 Disegn. F.D.M. Proget. visto	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A. Note :	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA AUSILIARE	Matricola 200–1/26 Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C Nome File : QE14.1.DWG Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 11	Nr. Fogli 12	Rev. 2

CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE POWERTAG

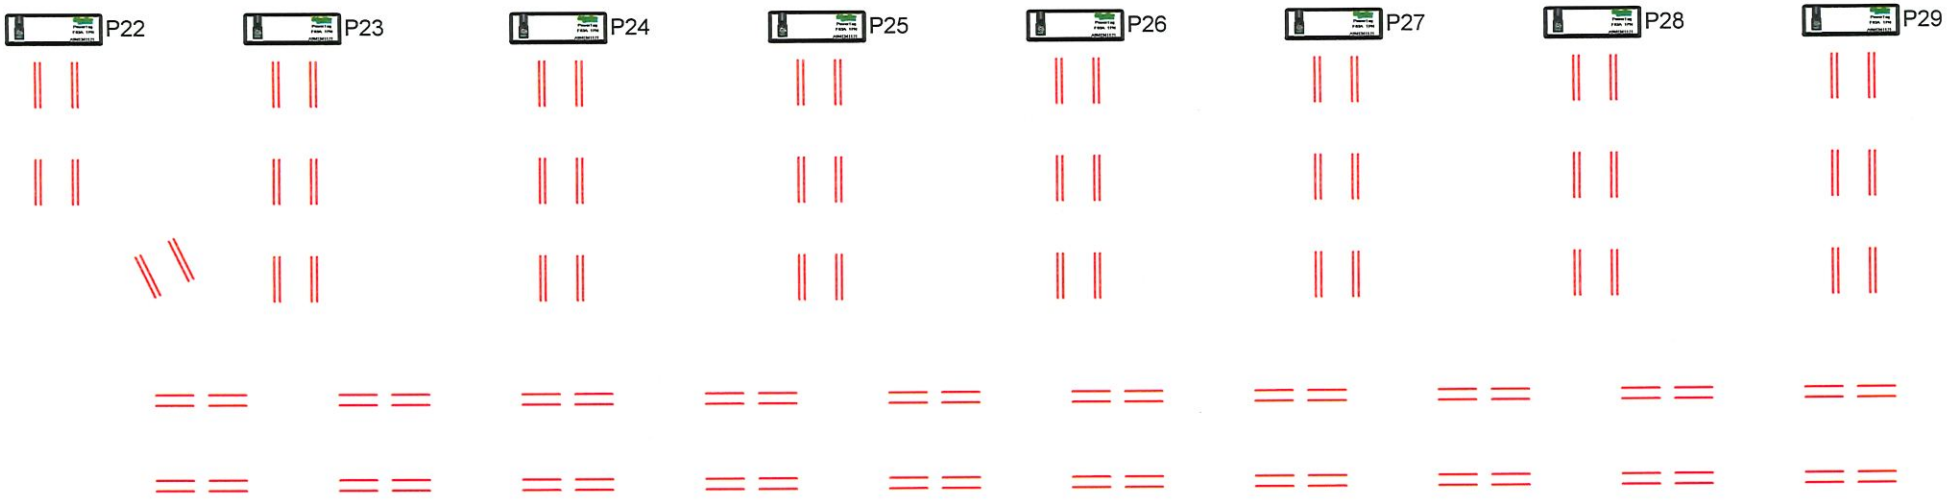

COMEC srl
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	200–1/26			
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1	Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C			
Proget.	Note :	SCHEMA AUSILIARE	Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 12	Nr. Fogli 12	Rev. 2
visto							

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
XE	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE UPS

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.
Note :

Descrizione:
Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 200–1/26
Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C
Nome File : QE14.1.DWG
Percorso File : QE14.1.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 6
Rev. 2

MORSETTIERA X1

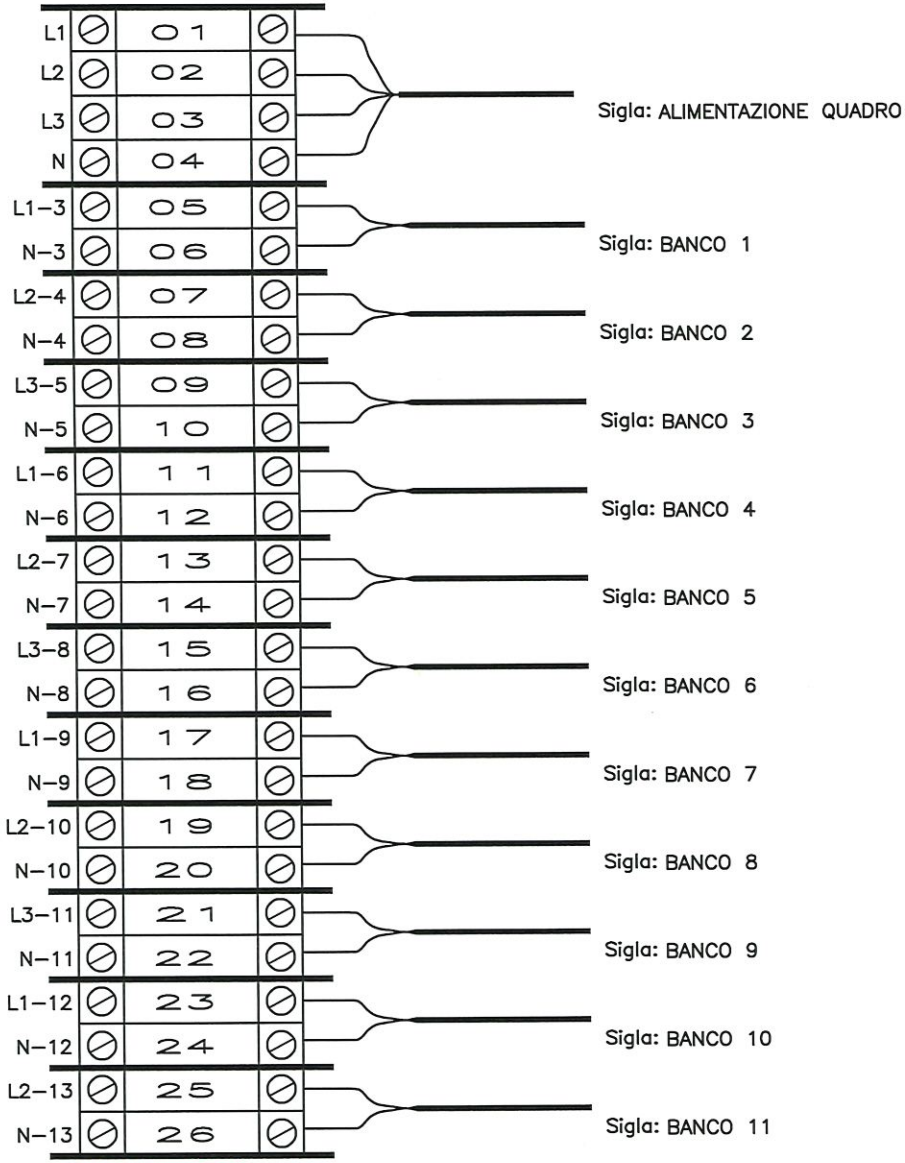


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 200–1/26				
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C				
Proget.	Note :		Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 6	Rev. 2
visto							

MORSETTIERA X1

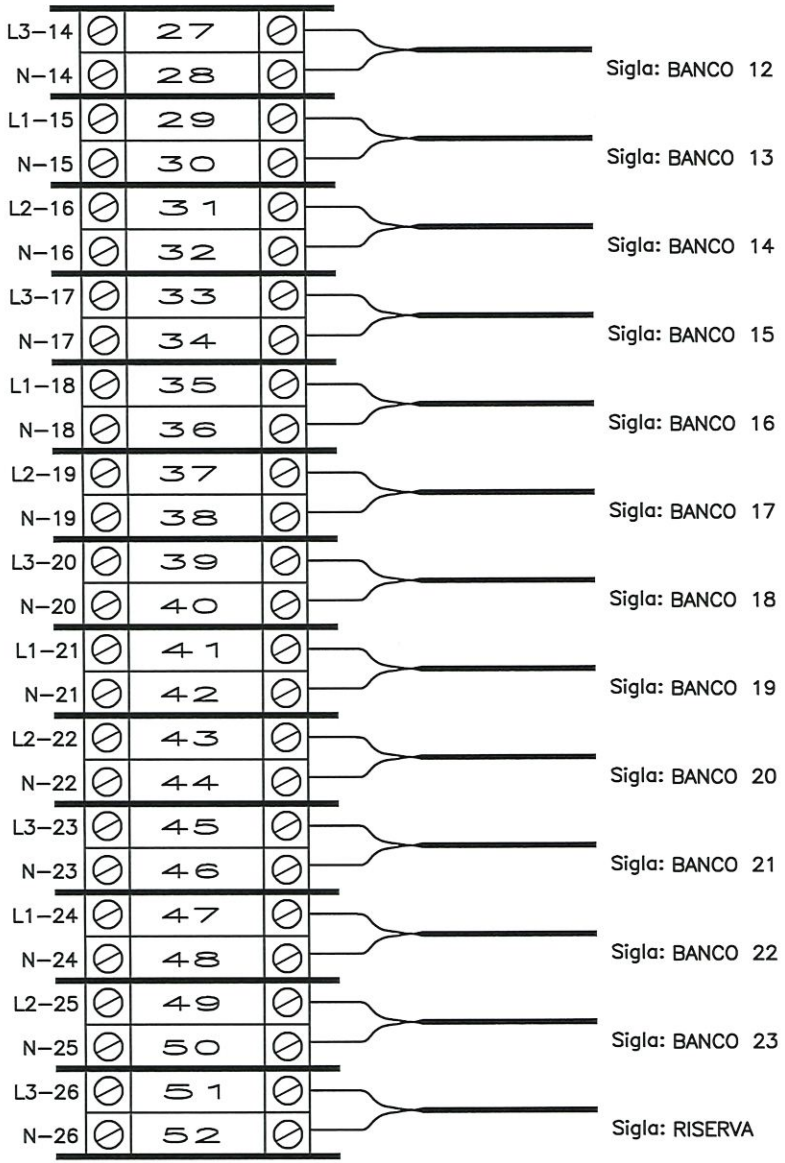


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	200–1/26			
Disegn. F.D.M.	INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1	Cliente	INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C			
Proget.	Note :	SCHEMA MORSETTIERA	Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 6	Rev. 2
visto							

MORSETTIERA X1

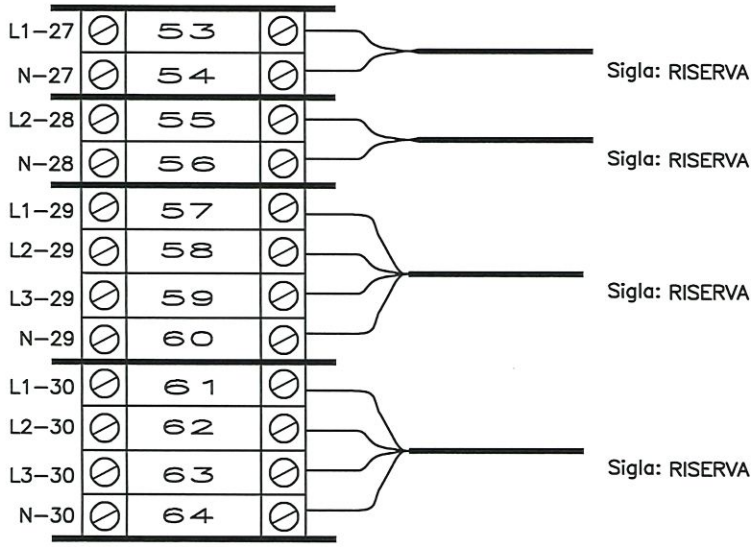


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26	Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.	Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1 SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 200–1/26				
Disegn. F.D.M.			Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6–7–8–9 LOTTO C				
Proget.	Note :		Nome File : QE14.1.DWG	Percorso File : QE14.1.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 6	Rev. 2
visto							

MORSETTIERA XE

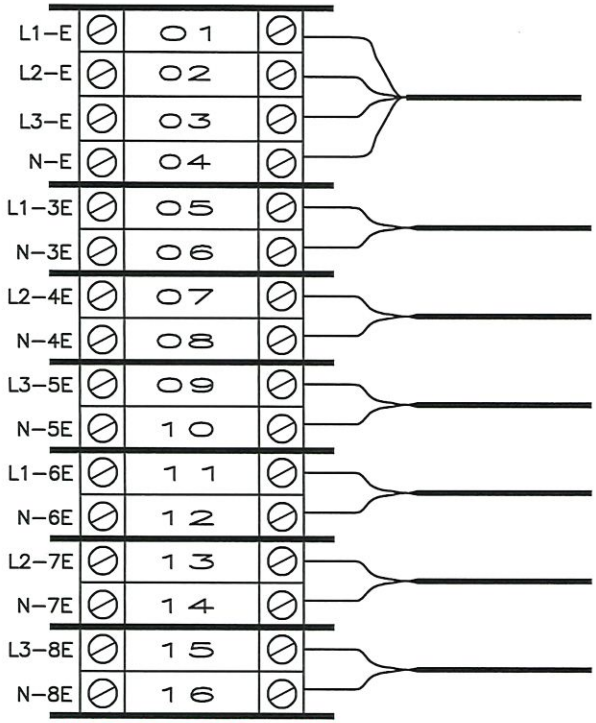

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE CONTINUITA'

Sigla: QE.14.1C GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.2C GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.3C GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.4C GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.5C GRUPPO PRESE LATO DX

Sigla: QE.14.6C GRUPPO PRESE LATO DX

MORSETTIERA XE

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/04/26
Disegn. F.D.M.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione:
Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 200–1/26

Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File : QE14.1.DWG


Percorso File : QE14.1.DWG

Nr. Foglio 5

Nr. Fogli 6

Rev. 2

MORSETTIERA X0

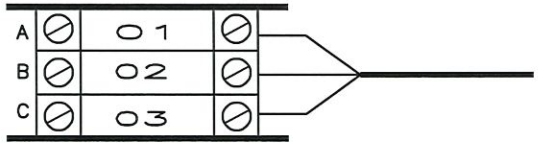

Sigla: COMUNICAZIONE BUS MULTIMETRO

MORSETTIERA X0

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/04/26
Disegn.	F.D.M.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : INTERPORTO CAMPANO S.P.A.

Note :

Descrizione: Q. E. ZONA PRODUZIONE – QE14.1
SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 200—1/26

Cliente INTERPORTO CAMPANO – MODULO NR. 6-7-8-9 LOTTO C

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QE14.1.DWG	QE14.1.DWG	6	6	2