COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO GENERALE CW QG CW



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DÌ CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DÌ CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DÌ TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DÌ POTENZA
8	SCHEMA ELETTRICO – FUNZIONALE PER CIRCUITO AUSILIARE
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 12 / 10 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Elettrocampania S.p.A.** **S.S. 87 km 21,200, 81025 - Marcianise (CE)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Generale CW**
Locazione del quadro:	**Poste Italiane – Coworking Grosseto**
Quadro:	**QE CW**
Identificazione del quadro:	**550 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	63 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	55
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	30
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	993x2150x251 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Alpha 630 Universal – Siemens S.p.A.
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Grigio RAL7035
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Siemens S.p.A.** serie **Alpha 630 Universal** in lamiera con superficie zincocromata elettroliticamente e verniciata a polvere.

Pannelli frontali apribili con viti.

Verniciatura con Colore Grigio Chiaro RAL7035.

Grado di protezione IP55

Grado di Protezione IK09

Classe di Protezione 1

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QGCW			
Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
3NW7161	BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 3P+N	1	SIEMENS
3NW60011	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A GG	18	SIEMENS
3NW61201	FUSIBILE CILINDRICO 14X51 50A GG	3	SIEMENS
3NW70232	BASE SEZ. X FUS. CILINDR. 10x38 2P 32A 2UM	1	SIEMENS
3NW70532	BASE SEZ. X FUS. CIL. 10x38 1P+N 32A 1UM	6	SIEMENS
3NW70632	BASE SEZ. X FUS. CIL. 10x38 3P+N 32A 3UM	4	SIEMENS
5SD74640	LIMITATORE CL.II 4P TT,TN-S 20KA	1	SIEMENS
5SL42107	INT. MT 2P C10 ICN 10000A	13	SIEMENS
5SL42167	INT. MT 2P C16 ICN 10000A	14	SIEMENS
5SL42257	INT. MT 2P C25 ICN 10000A	1	SIEMENS
5SL44207	INT. MT 4P C20 ICN 10000A	1	SIEMENS
5SM23236	BLOC. DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SL	27	SIEMENS
5ST3030	BOB.LANC.C.110-415VCA X 5SY,5SP4,5TE2	1	SIEMENS
5ST30620MC	AUSILIARIO WIRELESS COM	4	SIEMENS
5SU13531KK06	MTD 4,5KA 25KA 1P+N C6 TIPO AC 30MA	1	SIEMENS
5SV81224MR	MRCD TIPO B COM 1CAN 2 RELE' 1DI/2DO ANALOG	1	SIEMENS
5SV87012KK	TOROIDE TIPO B 35MM 30 MA-1A	1	SIEMENS
5TE5802	LAMPADA SEGNAL. 230VCA 3 S. V. 5M 1UM	2	SIEMENS
5TL12400	INT. MAN. SEZ. 2P 40A 400VCA ACC. CA 2UM	1	SIEMENS
5TL16400	INT. MAN. SEZ. 3P+N 40A 400VCA ACC. CA 4UM	2	SIEMENS
5TL16630	INT. MAN. SEZ. 3P+N 63A 400VCA ACC. CA 4UM	1	SIEMENS
6EP33316SB000AY0	LOGO POWER 1AC DC24V 1.3A	1	SIEMENS
7KM22002EA401EA1	PAC2200 65A MODBUS TCP	3	SIEMENS
7KN11110MC0	POWER CENTER 1100	1	SIEMENS
8GF9653	SUPP.CANAL/SBARRE ORIZZB900(COPPIA)	5	SIEMENS
8GF9654	GUIDA PER SUPP.SBARRE H2000(COPPIA)	1	SIEMENS
8GF9675	SUPPORTO MORSETT.ORIZZ.LUNGA B900	1	SIEMENS
8GF9683	SUPPORTO MORSETTIERA VERTIC.H900	1	SIEMENS
8GK23257KK13	ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H2000 B300 P250	1	SIEMENS
8GK23257KK43	ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H2000 B900 P250	1	SIEMENS
8GK63522KK33	KIT APP. MODULARI 1X36UM H200 B900	9	SIEMENS
8GK91228KK05	PARETI LAT. IP55 RAL7035 H2000 (COPPIA)	1	SIEMENS
8GK95058KK32	PORTA TRASPARENTE IP43/IP55 B900 H2000	1	SIEMENS
8GK95158KK12	PORTA IN LAMIERA IP43/IP55 B300 H2000	1	SIEMENS
8GK96231KK30	COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H200 B900	1	SIEMENS
8GK99200KK13	SBARRA DI TERRA PE B900	1	SIEMENS
8GK99200KK28	KIT ANGOLARE PER MORSETTIERA IN VANO CAV	1	SIEMENS
8GK99200KK33	SQUADRETTA X FISSAGGIO A MURO (4PZ)	2	SIEMENS
4AM34424TN000EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /24V IP00	1	SIEMENS
	T. A. 80A	9	
3NW70232	BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 2P 32A 2UM	1	SIEMENS
3NW70632	BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 3P+N 32A 3UM	1	SIEMENS

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**550**
Date of document: *Data del documento:*	**12/10/2026**

Customer/*Cliente*:	Elettrocampania S.p.A.		
Equipment / *Apparecchiatura*:	ALPHA 630 / Siemens S.p.A.	**Date/*Del*:**	12/10/2026
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	105 / 26	**Matr./*Serial*:**	550/26
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	QG CW	**Q.ty/*Q.tà*:**	1

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	63	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	6	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	9	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	550/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	550/26 QG CW
Schematic dwg. *Schema funzionale*	550/26 QG CW
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	550/26 QG CW

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit /*Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	V
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit /*Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	V
Time test /*Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit /*Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function**
Prove di funzionamento elettrico — CEI EN 61439-2 par. 11.10 — Satisfactory / *Conforme*

Site of tests
Luogo delle prove: COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: Resp. Tecnico Sig. non presente

Technical Manager: COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI Via G. Palelcilo, 19 - 80126 NAPOLI WWW.COMECCAB.IT - P.Iva e C.F. 06418531211

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

QUADRO ELETTRICO

DATI DI TARGA DEL QUADRO

QUADRO ELETTRICO

DENOMINAZIONE	QGCW
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	63
TENSIONE NOMINALE V(V)	400
FREQUENZA F(Hz)	50
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	10
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2 / EN60898
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	55
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	993x2150x251
MATRICOLA	550/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113/2	


COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/09/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo : COWORKING GROSSETO
Note :


Descrizione: QGCW DATI DI TARGA

Matricola 550/26
Cliente POSTE ITALIANE
Nome File : QGCW.DWG
Percorso File : QGCW.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

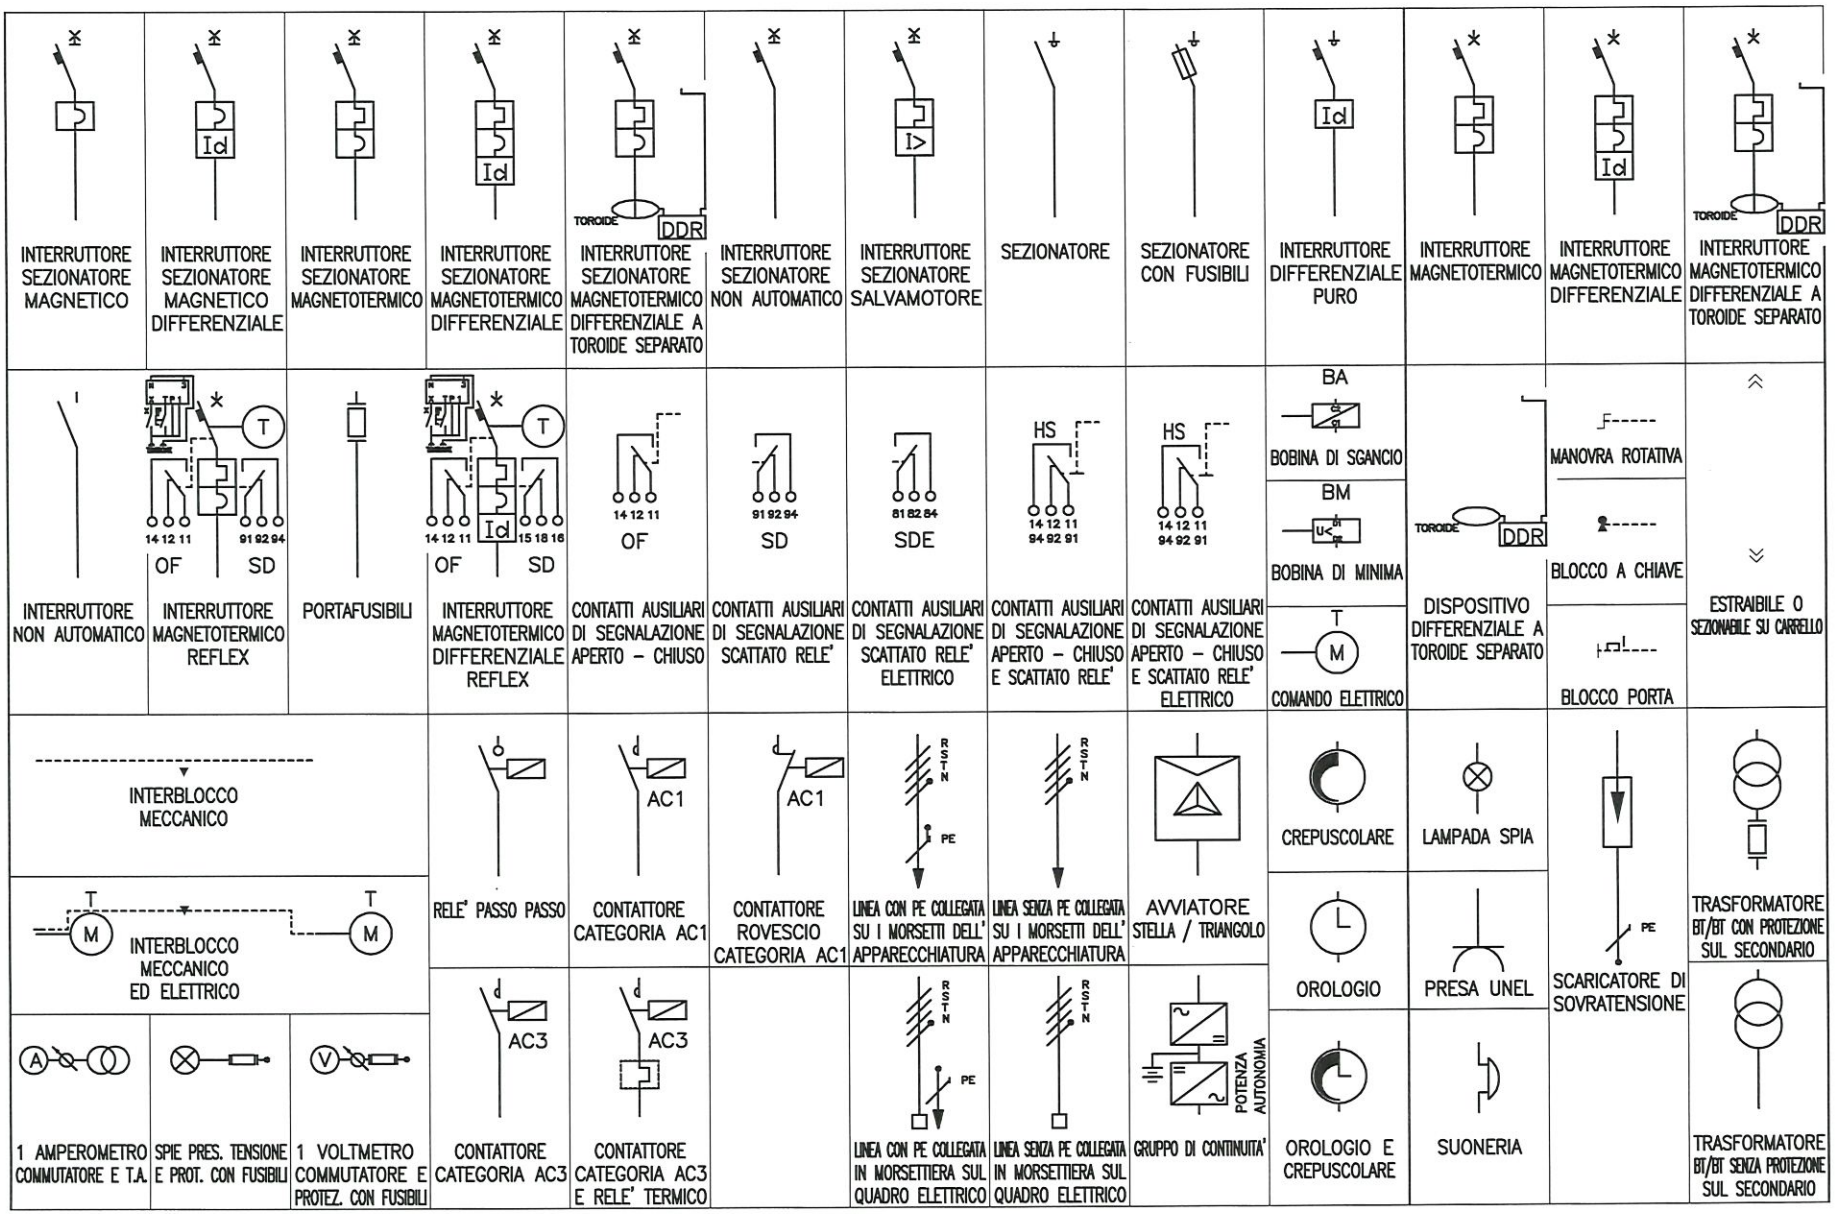

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/09/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	
Progetto Esecutivo :	COWORKING GROSSETO
Note :	
Descrizione:	QGCW LEGENDA QUADRO
Matricola	550/26
Cliente	POSTE ITALIANE
Nome File :	QGCW.DWG
Percorso File :	QGCW.DWG
Nr. Foglio	1
Nr. Fogli	1
Rev.	0

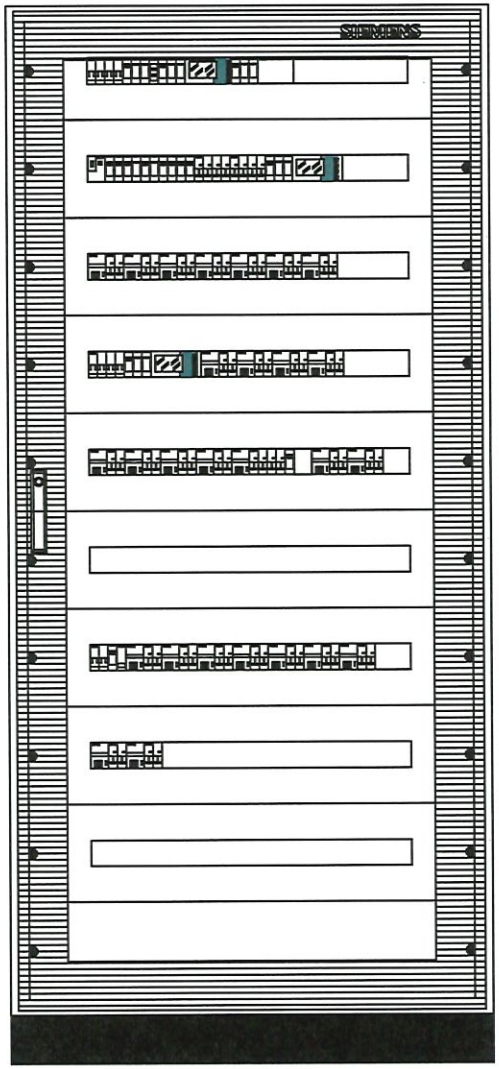

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: ALPHA 630
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-2

TENSIONE NOMINALE (V):	400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):	0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA):	25
CORRENTE DI PICCO (kA):	53

ALTEZZA (mm): 2.150
LARGHEZZA (mm): 993
PROFONDITA' (mm): 251

GRADO DI PROTEZIONE: IP55 (senza porta IP3X)
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO: RAL 7035
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/09/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
COWORKING GROSSETO

Note :

Descrizione:
QGCW
FRONTE
QUADRO

Matricola 550/26
Cliente POSTE ITALIANE
Nome File : QGCW.DWG
Percorso File : QGCW.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL	QG		Q1		FA1	FA2		FA3	FA4	FA5
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

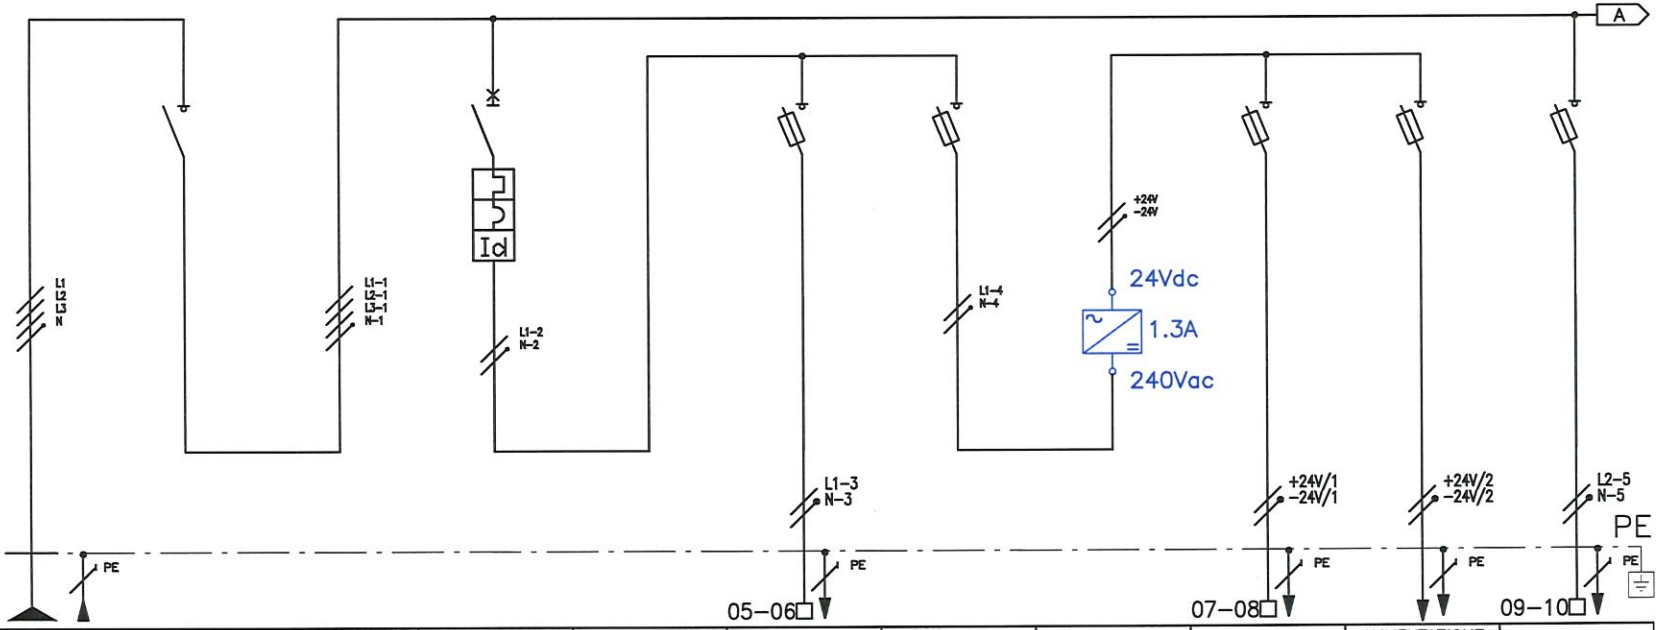

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QGCW
IP 55 SIEMENS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 100 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO		INTERRUTTORE GENERALE		DISPOSITIVI COMUNICAZIONE		RISERVA 1	PROTEZIONE DISPOSITIVI COMUNICAZIONE	ALIMENTATORE 230/24Vdc	RISERVA 2	ALIMENTAZIONE POC1000 POC1 E CONTATTI	RISERVA 3
INTERRUTTORE	TIPO			5TL		5SU		3NW	3NW	MODULARE	3NW	3NW	3NW
	P.D.I. (kA)					4,5							
	N. POLI x In (A)			3x63+N		1x6+N							
	CURVA / SGANCIAT.					C							
	SOGLIA Irth (A)					6							
	SOGLIA Irm (A)					10Irth							
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)					0,03							
	RITARDO (ms)					ISTANTANEO							
	CLASSE					AC							
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)												
	N. POLI x In (A)												
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)												
FUSIBILE	N. POLI x In (A)							1x2+N	1x2+N		2x2	2x2	1x2+N
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO												
CONDUTTORE	TIPO	FG16R16											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x10+N											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA												
	Ib (A) Iz (A)	31,1											
	Un (V) Pn (kW)	400	18,2					230			230		230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%												
AUSILIARI ELETTRICI													
NOTE													

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Palatella n. 19 - 081.5931774 - www.comeccasl.it - email@comeccasl.it

CLIENTE : *POSTE ITALIANE*


IMPIANTO : *ELETTRICO - COWORKING GROSSETO*

DATA 23/09/26 | PAG. 1 DI 6 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QGCW.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FP	FM1	FS	FA6		FA7	Q2	S1		FM2	Q3
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

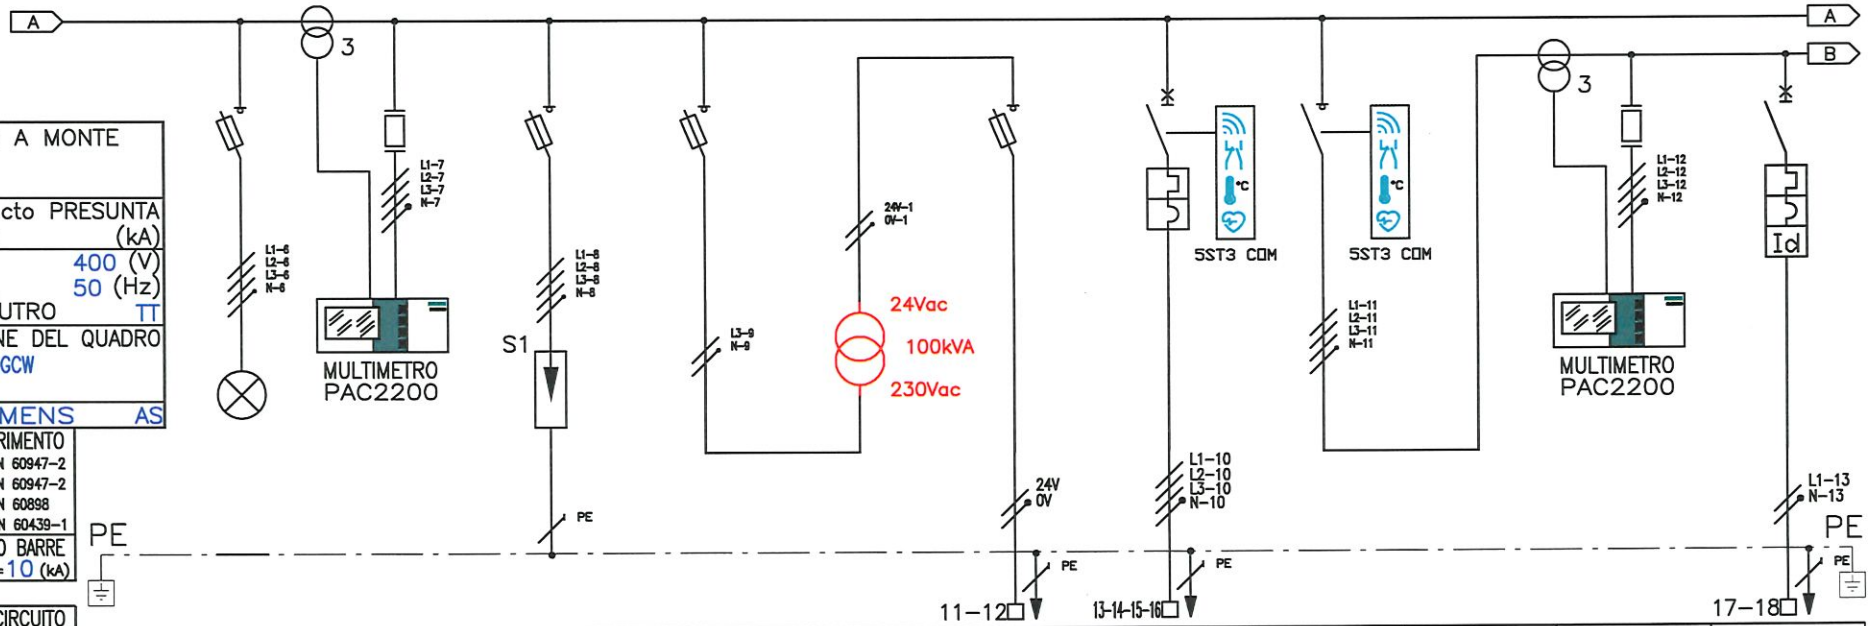

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	(kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QGCW
IP 55 SIEMENS	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 100 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE PRESENZA RETE	PROTEZIONE MULTIMETRO GENERALE	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	PROTEZIONE TRASFORMATORE 230/24Vac		TRASFORMATORE 230/24Vac	ALIM. Q. MECCANICO	GEN. LUCE		PROTEZIONE MULTIMETRO GENERALE LUCE	ILL. ATRIO L 1	
INTERRUTTORE	TIPO	3NW	3NW	3NW	3NW		3NW	5SL	5TL			5SL+5SM	
	P.D.I. (kA)							10				10	
	N. POLI x In (A)							4x20	3x40+N			2x10	
	CURVA / SGANCIAT.							C				C	
	SOGLIA Irth (A)							20				10	
	SOGLIA Irm (A)							10Irth				10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											0,03	
	RITARDO (ms)											ISTANTANEO	
	CLASSE											A	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)												
	N. POLI x In (A)												
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)												
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	3x2+N	3x2+N		1x2+N		1x2+N				3x2+N		
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO		PAC2200	5SD74640							PAC2200		
CONDUTTORE	TIPO		FS17					FG16OM16			FS17	FG16OM16	
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)							4x6+N				2x2,5+PE	
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA												
	Ib (A) Iz (A)							17,7				3,8	
	Un (V) Pn (kW)						230	400	9,6			230	0,8
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%												
AUSILIARI ELETTRICI			T.A. – 80/5A					CONTATTO WIRELESS COM	CONTATTO WIRELESS COM				
NOTE											T.A. – 80/5A		

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80125-NAPOLI-Via G. Palatucci n. 19 – 081.5511774 – www.comeccasl.it – email@comeccasl.it


CLIENTE : *POSTE ITALIANE*

IMPIANTO : *ELETTRICO – COWORKING GROSSETO*

DATA 23/09/26	PAG. 2 DI 6	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QGCW.DWG	

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	S2		FM3	Q10	Q11
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

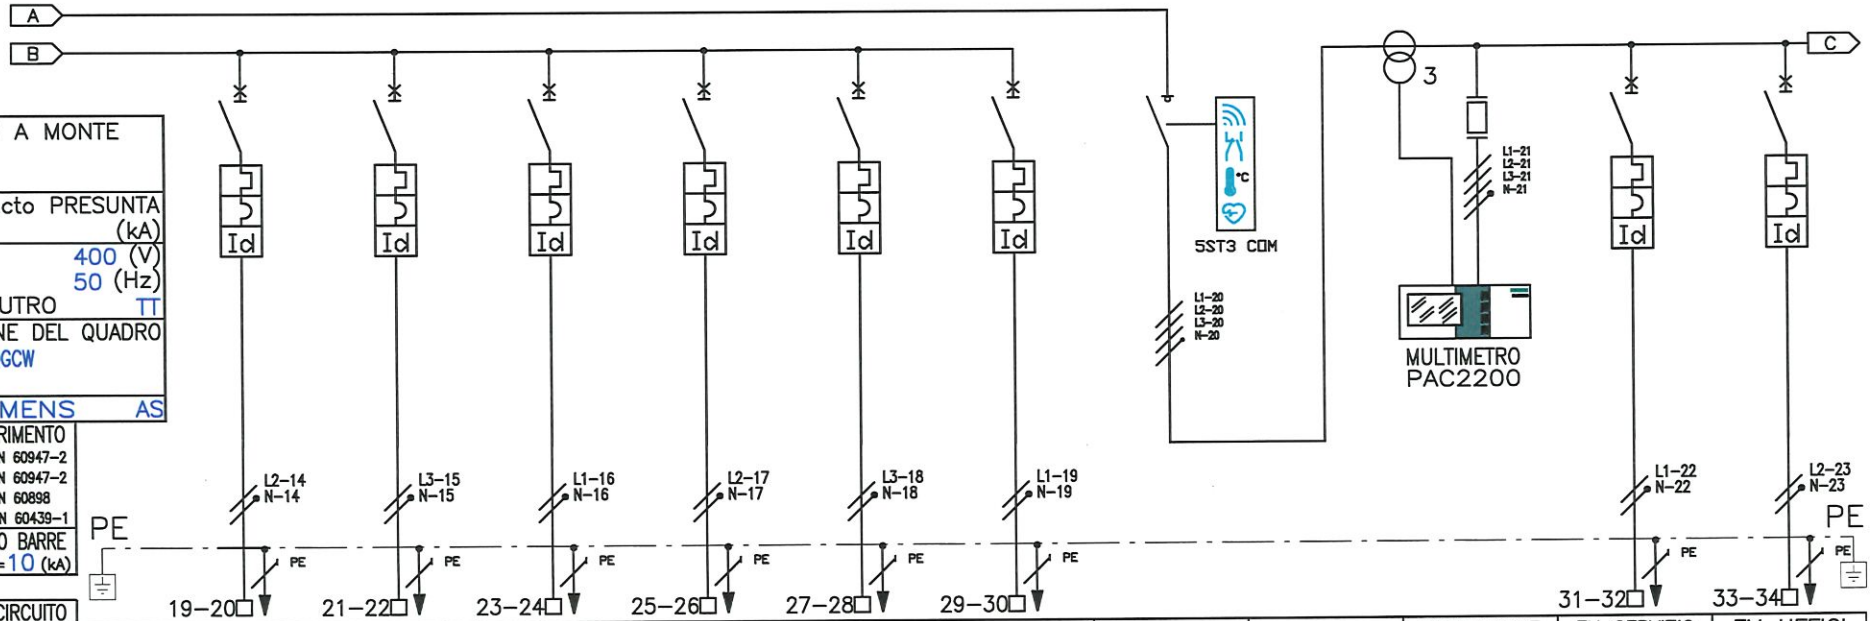


IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QGCW
IP 55 SIEMENS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 100 (A) Icc=10 (kA)

| NUMERAZIONE CIRCUITO | | |

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	FA–RD1	Q20	Q21
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

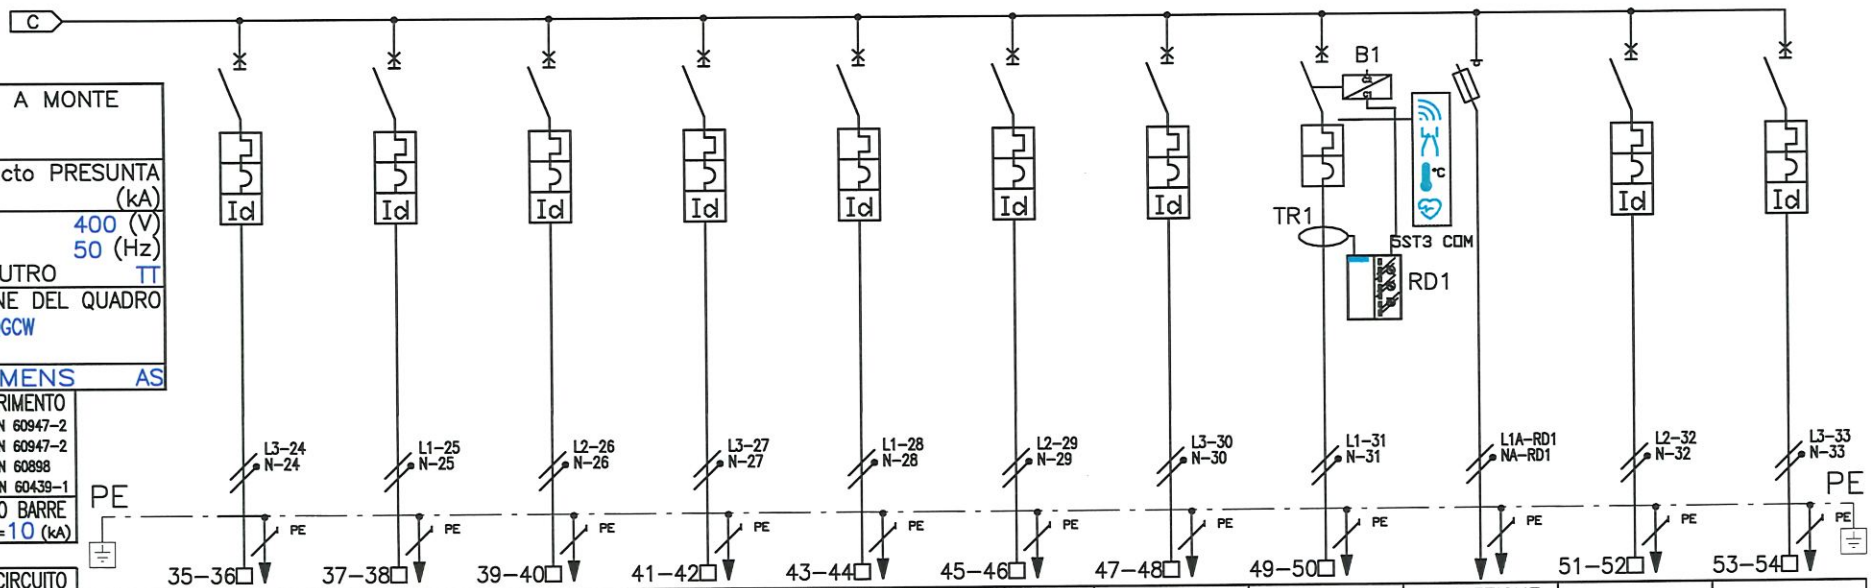

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)	
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QGCW
IP 55 SIEMENS AS	

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1

DIMENSIONAMENTO BARRE In= 100 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		FM UFFICI P3	FM PRINT AREA P4	FM S.RIUNIONI CENTR P5	FM AREA BREAK P6	FM WC ASCIUGAM. P7	FM LOC. TECNICI P8	FM MONITOR INFO P9	FM UPS P10	PROTEZIONE RELE' DIFFERENZIALE RD1	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL	3NW	5SL+5SM	5SL+5SM
	P.D.I. (kA)	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10
	N. POLI x In (A)	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x25		2x16	2x16
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
	SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	16	16	25		16	16
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth		10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			0,03	0,03
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO			ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE	A	A	A	A	A	A	A			A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)									2x2		
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16			
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x6+PE			
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)	10,2	6,1			6,7	5,1	5,1	17,5			
	Un (V) Pn (kW)	230 2	230 1,2	230	230	230 1,4	230 1	230 1	230 3,8		230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI									RELE' DIFF. TIPO B CONTATTO WIRELESS COM			
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 – 081/5511774 – www.comeconline.it – email:info@comeconline.it

CLIENTE : POSTE ITALIANE


IMPIANTO : ELETTRICO – COWORKING GROSSETO

DATA 23/09/26 | PAG. 4 DI 6 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QGCW.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL–E	QG–E		FP–E	Q1–E	Q2–E	Q3–E	Q4–E	Q5–E	Q6–E	Q7–E
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

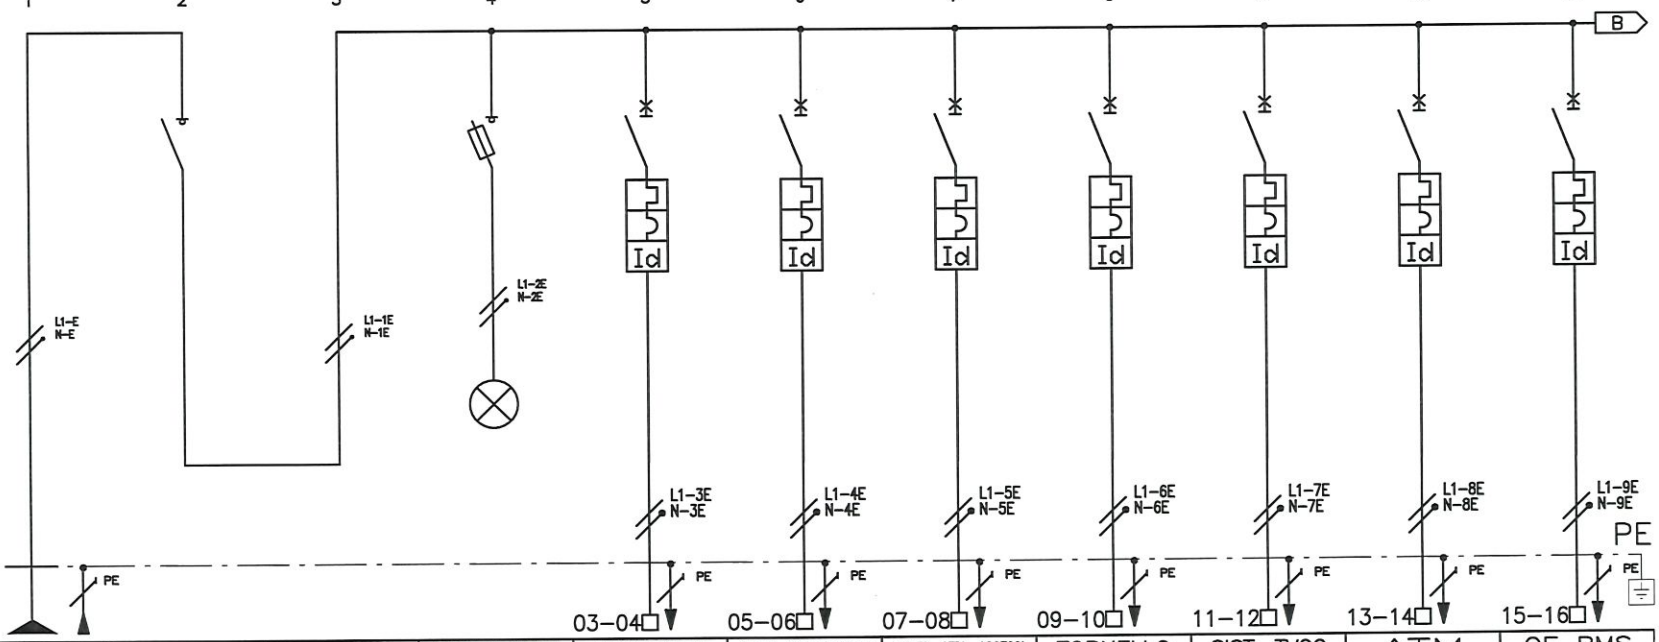

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QGCW
IP 55 SIEMENS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1

DIMENSIONAMENTO BARRE
In= 100 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE CONTINUITA'		PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE CONTINUITA'	RACK DATI PC1	CENTR. ANTINTRUSIONE PC2	CENTR. CTRL. ACCESSI PC3	TORNELLO PC4	SIST. TVCC PC5	ATM PC6	QE BMS PC7 PREDISP. ALIM.
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO												
INTERRUTTORE	TIPO		5TL		3NW	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM	5SL+5SM
	P.D.I. (kA)					10	10	10	10	10	10	10
	N. POLI x In (A)		2x40			2x16	2x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10
	CURVA / SGANCIAT.					C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)					16	16	10	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)					10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)					ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE					A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)				1x2+N							
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16				FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16	FTG18OM16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x6+PE				2x4+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x4+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)	8,3				1,4	0,5	0,5	1,5	0,5	2,4	1,4
	Un (V) Pn (kW)	230				230 0,3	230 0,1	230 0,1	230 0,3	230 0,1	230 0,5	230 0,3
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 – 081/5511774 – www.comecsrl.it – e-mail@comecsrl.it


CLIENTE : *POSTE ITALIANE*

IMPIANTO : *ELETTRICO – COWORKING GROSSETO*

DATA 23/09/26 | PAG. 5 DI 6 | Ed. 0
Disegnatore : A. Z. | File: QGCW.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q8–E	Q9–E									
NOME PROGETTO COWORKING GROSSETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

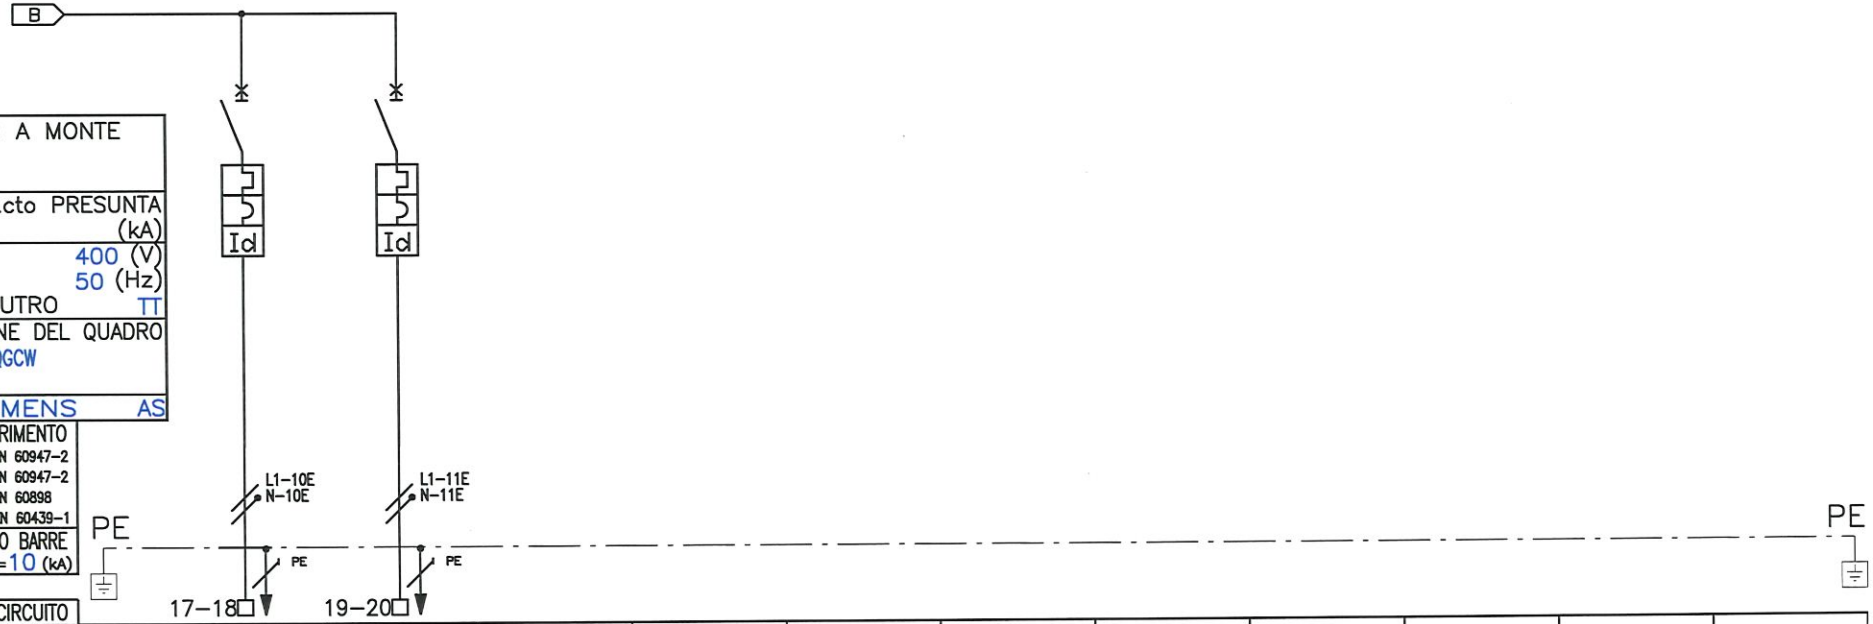

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QGCW
IP 55 SIEMENS AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947–2
INT. MODULARI	CEI EN 60947–2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439–1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 100 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PREDISP. ALIM. PC8 SENSORI IN CAMPO UP	RISERVA									
INTERRUTTORE	TIPO	5SL+5SM	5SL+5SM									
	P.D.I. (kA)	10	10									
	N. POLI x In (A)	2x16	2x10									
	CURVA / SGANCIAT.	C	C									
	SOGLIA Irth (A)	16	10									
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth									
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03									
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO									
	CLASSE	A	A									
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230									
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 – 081.5511774 – www.comecsrl.it – mail@comecsrl.it

CLIENTE : *POSTE ITALIANE*

IMPIANTO : *ELETTRICO – COWORKING GROSSETO*

DATA 23/09/26	PAG. 6 DI 6	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QGCW.DWG	

TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	RONZATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/09/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
COWORKING GROSSETO

Note :

Descrizione:
QGCW
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 550/26
Cliente POSTE ITALIANE
Nome File : QGCW.DWG
Percorso File : QGCW.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 6
Rev. 0


MULTIMETRO – GENERALE

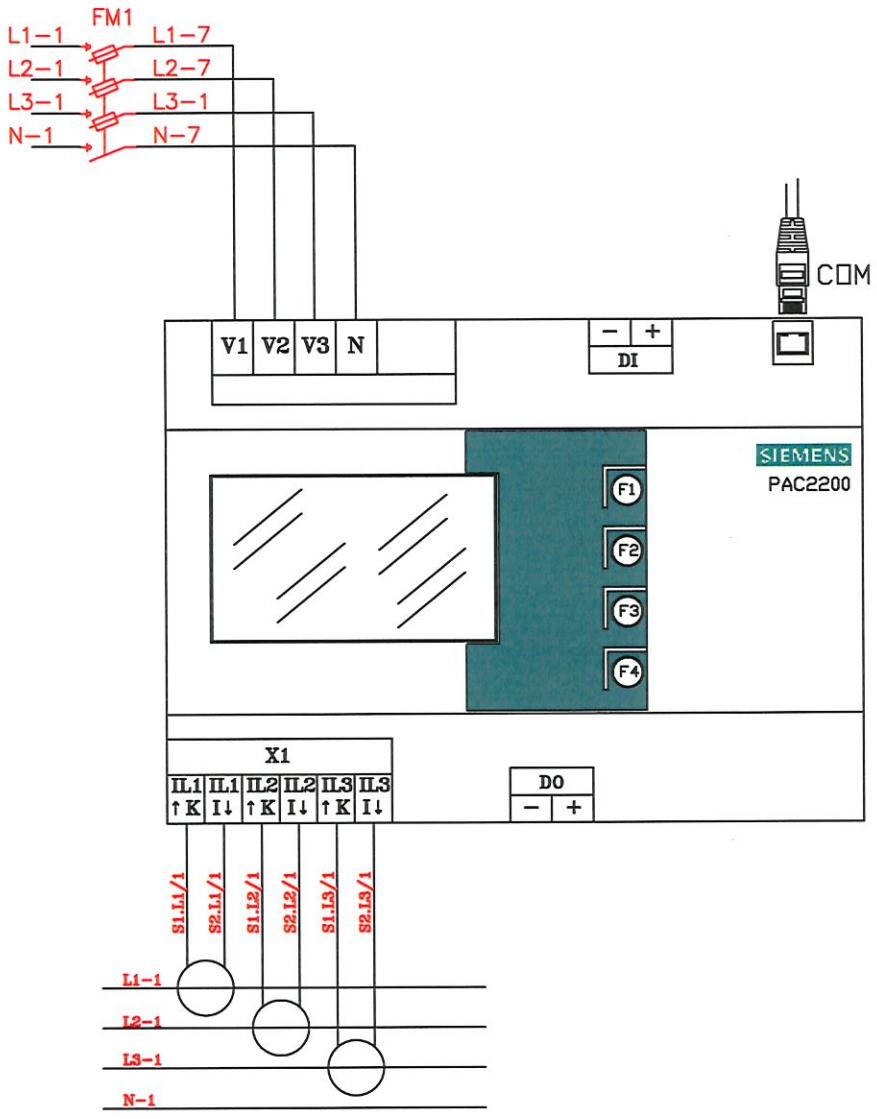

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/09/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 550/26				
Disegn. A. Z.	COWORKING GROSSETO	QGCW SCHEMA AUSILIARE	Cliente POSTE ITALIANE				
Proget.	Note :		Nome File : QGCW.DWG	Percorso File : QGCW.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 6	Rev. 0
Visto							


MULTIMETRO – LUCE

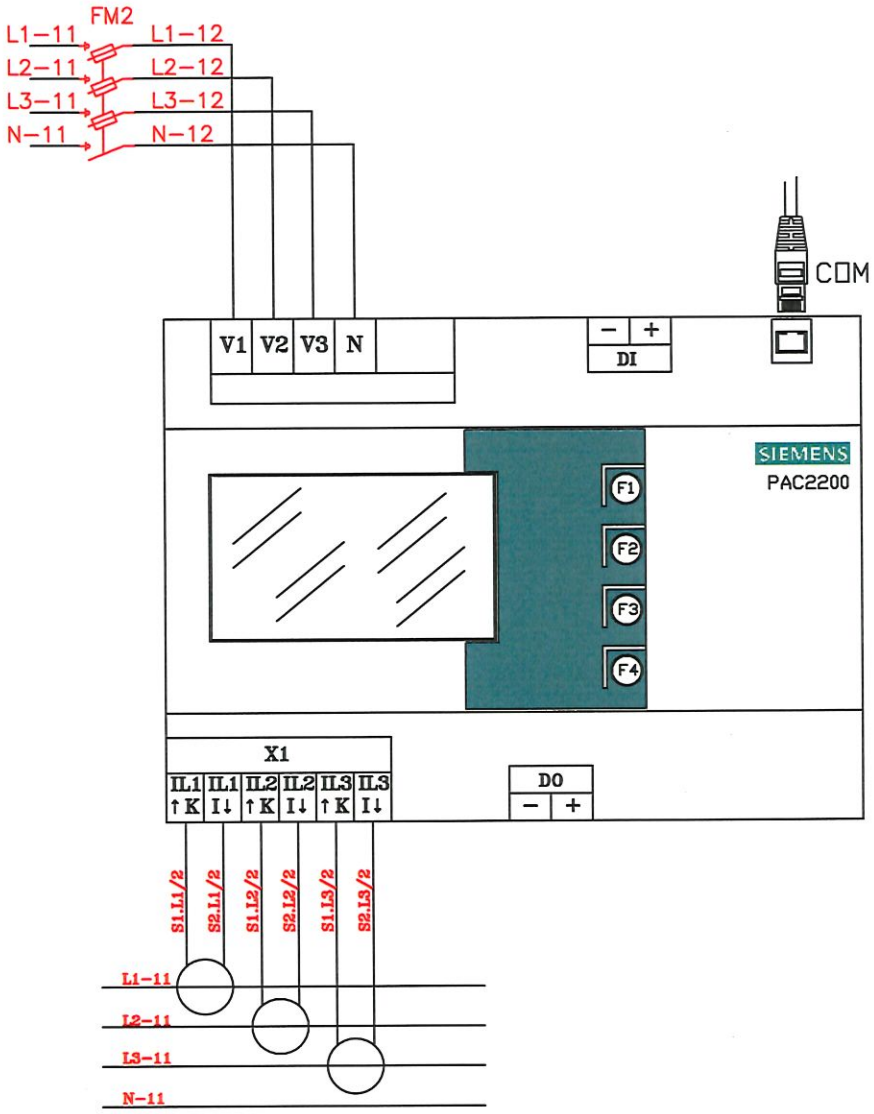

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 22/09/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 550/26				
Disegn. A. Z.	COWORKING GROSSETO	QGCW SCHEMA AUSILIARE	Cliente POSTE ITALIANE				
Proget.	Note :		Nome File : QGCW.DWG	Percorso File : QGCW.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 6	Rev. 0
visto							

MULTIMETRO – FM

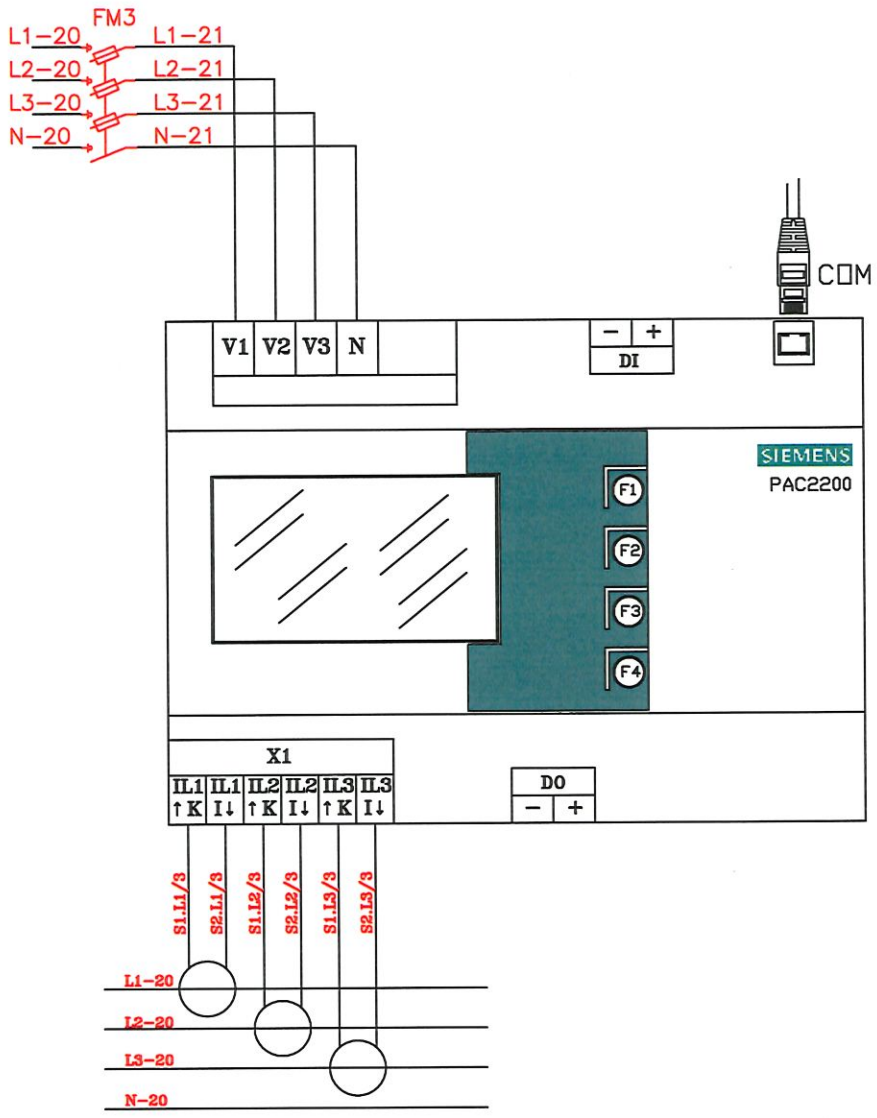

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 22/09/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : COWORKING GROSSETO Note :	Descrizione: QGCW SCHEMA AUSILIARE	Matricola 550/26 Cliente POSTE ITALIANE Nome File : QGCW.DWG Percorso File : QGCW.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 6	Rev. 0


ALIMENTAZIONE CONTATTI WIRELESS COM POC1000

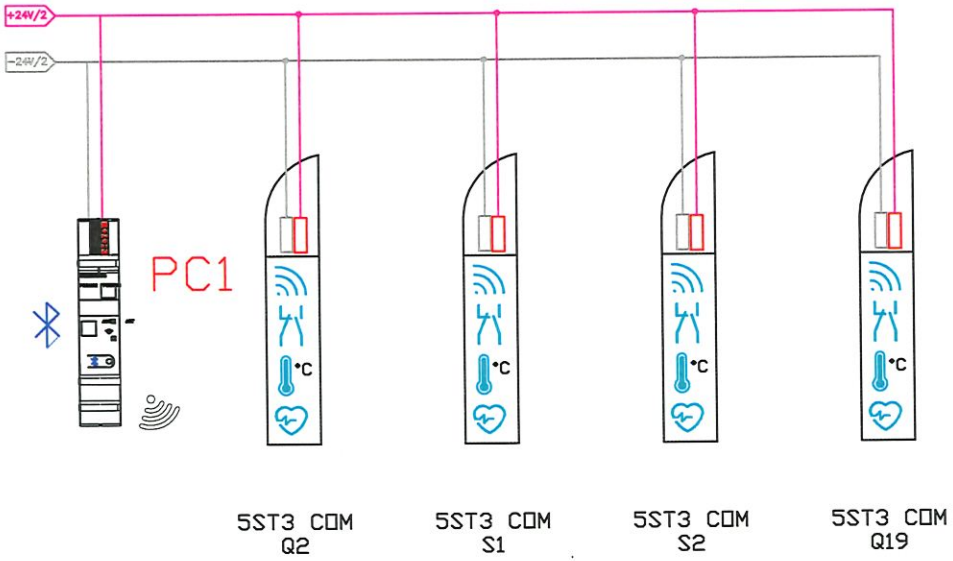

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/09/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 550/26				
Disegn. A. Z.	COWORKING GROSSETO	QGCW SCHEMA AUSILIARE	Cliente POSTE ITALIANE				
Proget.	Note :		Nome File : QGCW.DWG	Percorso File : QGCW.DWG	Nr. Foglio 5	Nr. Fogli 6	Rev. 0
visto							

RELE' DIFFERENZIALE TIPO B INT. Q19

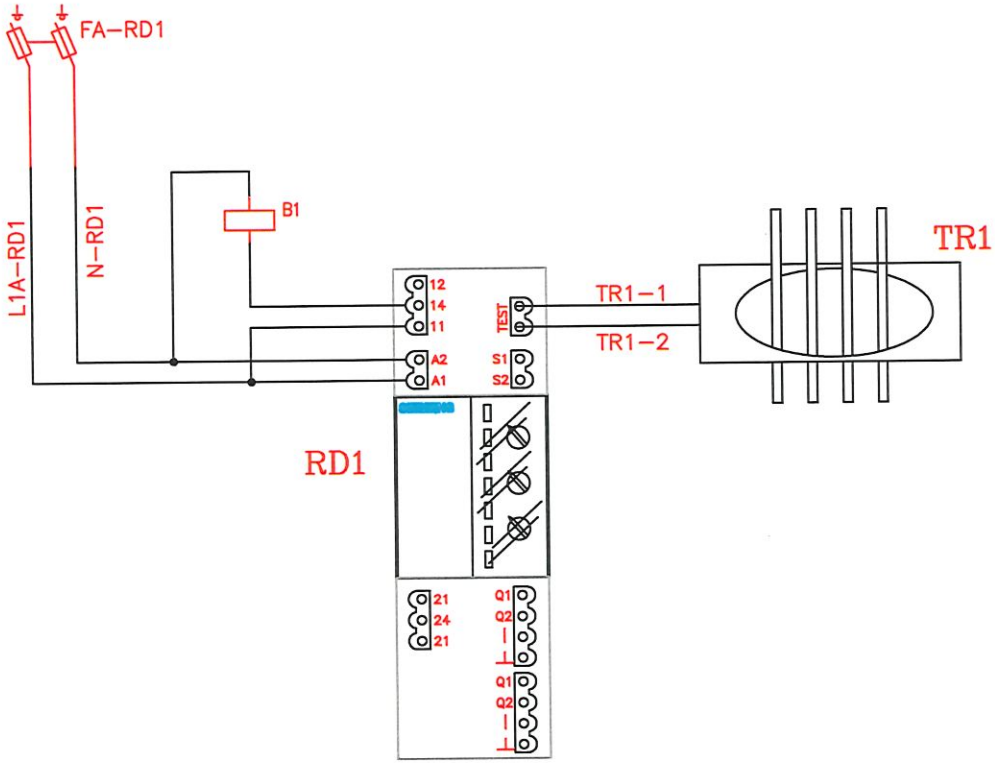

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 22/09/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : COWORKING GROSSETO Note :	Descrizione: QGCW SCHEMA AUSILIARE	Matricola 550/26 Cliente POSTE ITALIANE Nome File : QGCW.DWG Percorso File : QGCW.DWG		Nr. Foglio 6	Nr. Fogli 6	Rev. 0

LEGENDA MORSETTIERA

X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
XE	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE CONTINUITA'

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 22/09/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
COWORKING GROSSETO
Note :

Descrizione:
QGCW
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 550/26
Cliente POSTE ITALIANE
Nome File : QGCW.DWG
Percorso File : QGCW.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 5
Rev. 0

MORSETTIERA X1

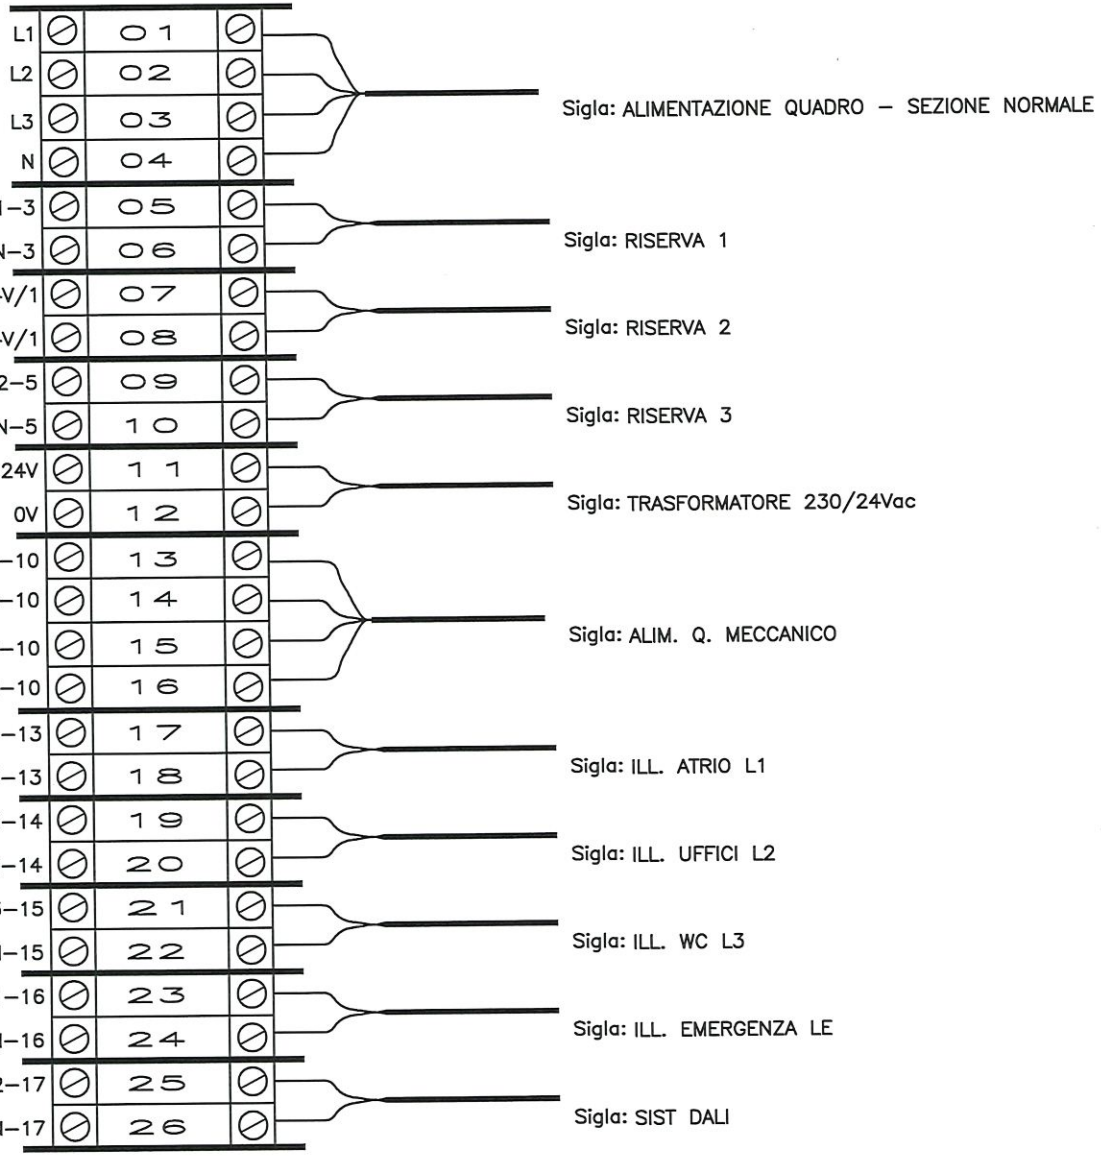

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE NORMALE

Sigla: RISERVA 1

Sigla: RISERVA 2

Sigla: RISERVA 3

Sigla: TRASFORMATORE 230/24Vac

Sigla: ALIM. Q. MECCANICO

Sigla: ILL. ATRIO L1

Sigla: ILL. UFFICI L2

Sigla: ILL. WC L3

Sigla: ILL. EMERGENZA LE

Sigla: SIST DALI


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 22/09/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 550/26
Disegn. A. Z.	COWORKING GROSSETO	QGCW SCHEMA MORSETTIERA	Cliente POSTE ITALIANE
Proget.	Note :		
visto			

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QGCW.DWG	QGCW.DWG	2	5	0

MORSETTIERA X1

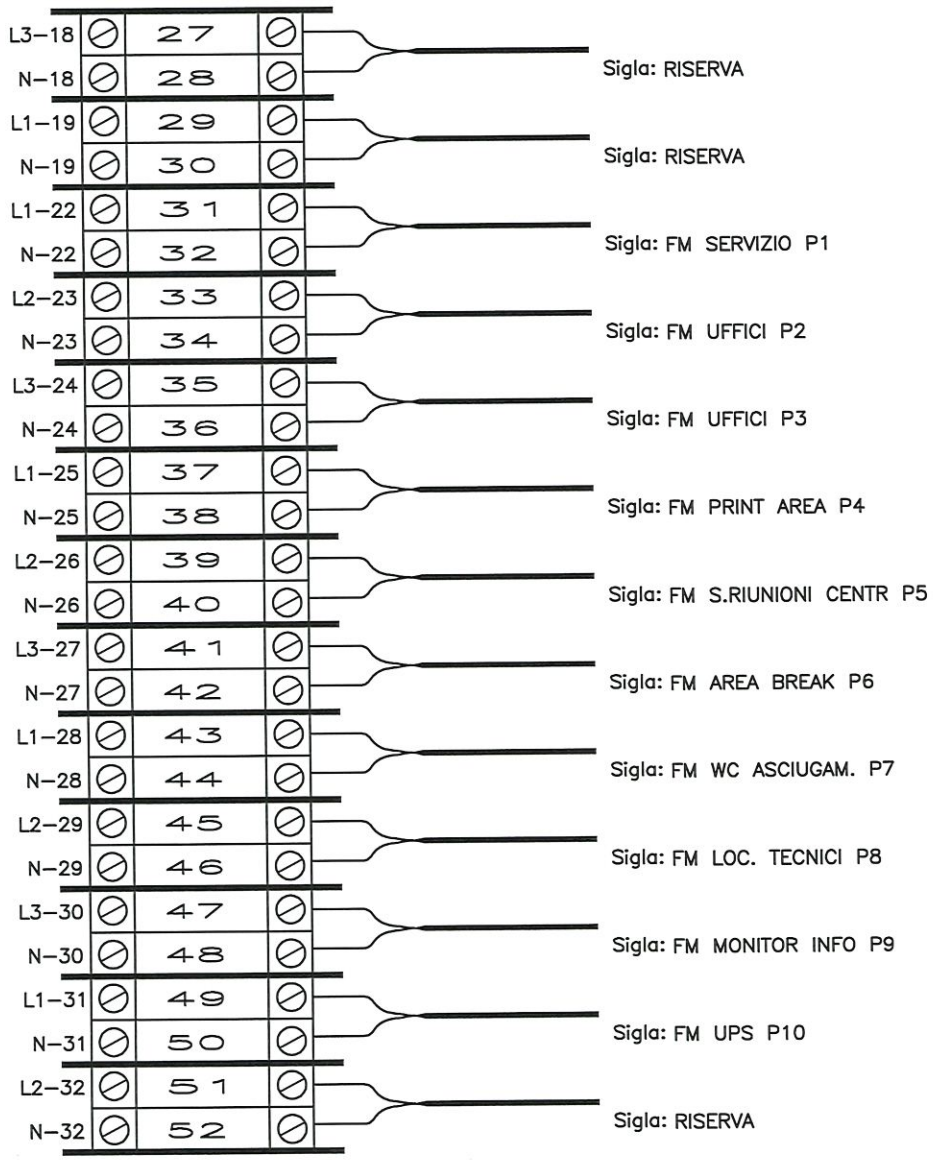


MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 22/09/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola 550/26
Disegn. A. Z.	COWORKING GROSSETO	QGCW SCHEMA MORSETTIERA	Cliente POSTE ITALIANE
Proget.	Note :		
visto			

Nome File :	Percorso File :	Nr. Foglio	Nr. Fogli	Rev.
QGCW.DWG	QGCW.DWG	3	5	0

MORSETTIERA X1




Sigla: RISERVA

MORSETTIERA X1

COMEC S.r.l. PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 22/09/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : COWORKING GROSSETO Note :	Descrizione: QGCW SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 550/26 Cliente POSTE ITALIANE Nome File : QGCW.DWG Percorso File : QGCW.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 5	Rev. 0

MORSETTIERA XE

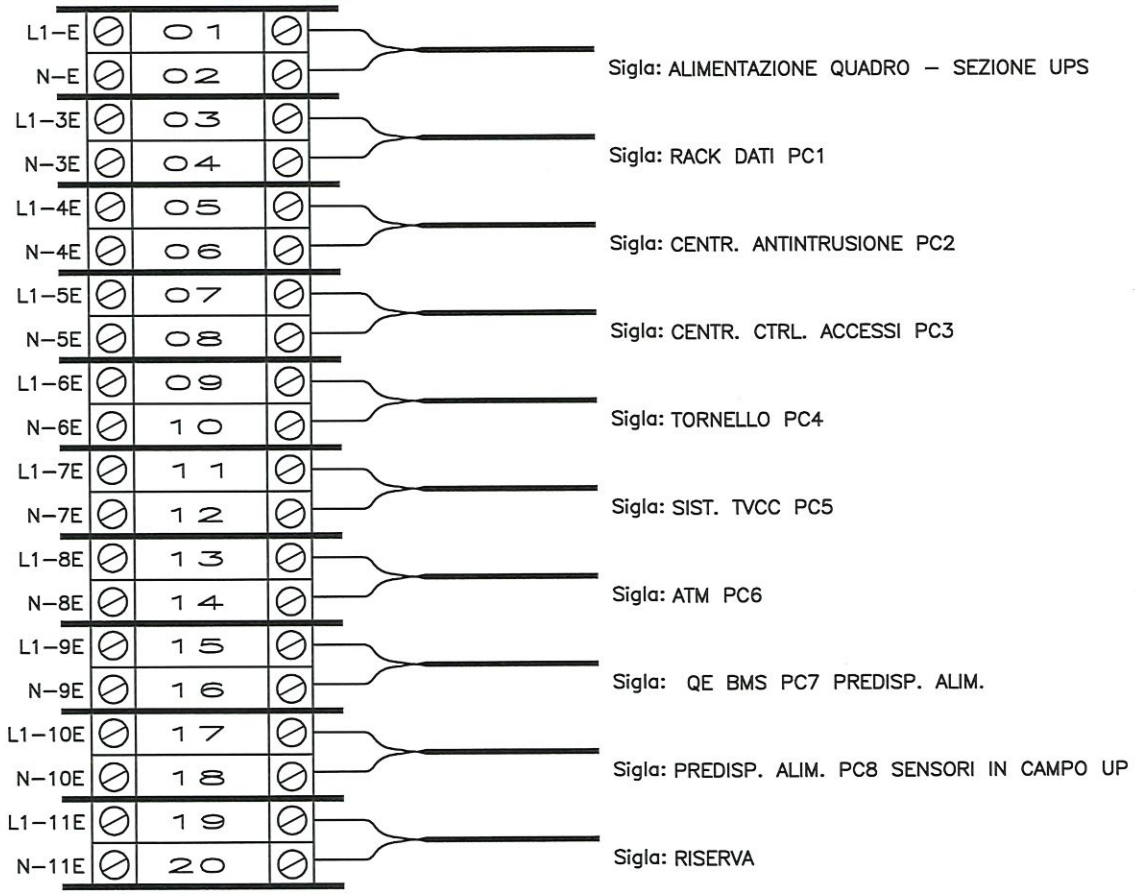

MORSETTIERA XE

COMEC S.r.l.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	22/09/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
Visto	
Progetto Esecutivo :	COWORKING GROSSETO
Note :	
Descrizione:	QGCW SCHEMA MORSETTIERA
Matricola	550/26
Cliente	POSTE ITALIANE
Nome File :	QGCW.DWG
Percorso File :	QGCW.DWG
Nr. Foglio	5
Nr. Fogli	5
Rev.	0